

Rzekrój A-A studni wodomierzowej d=2000mm


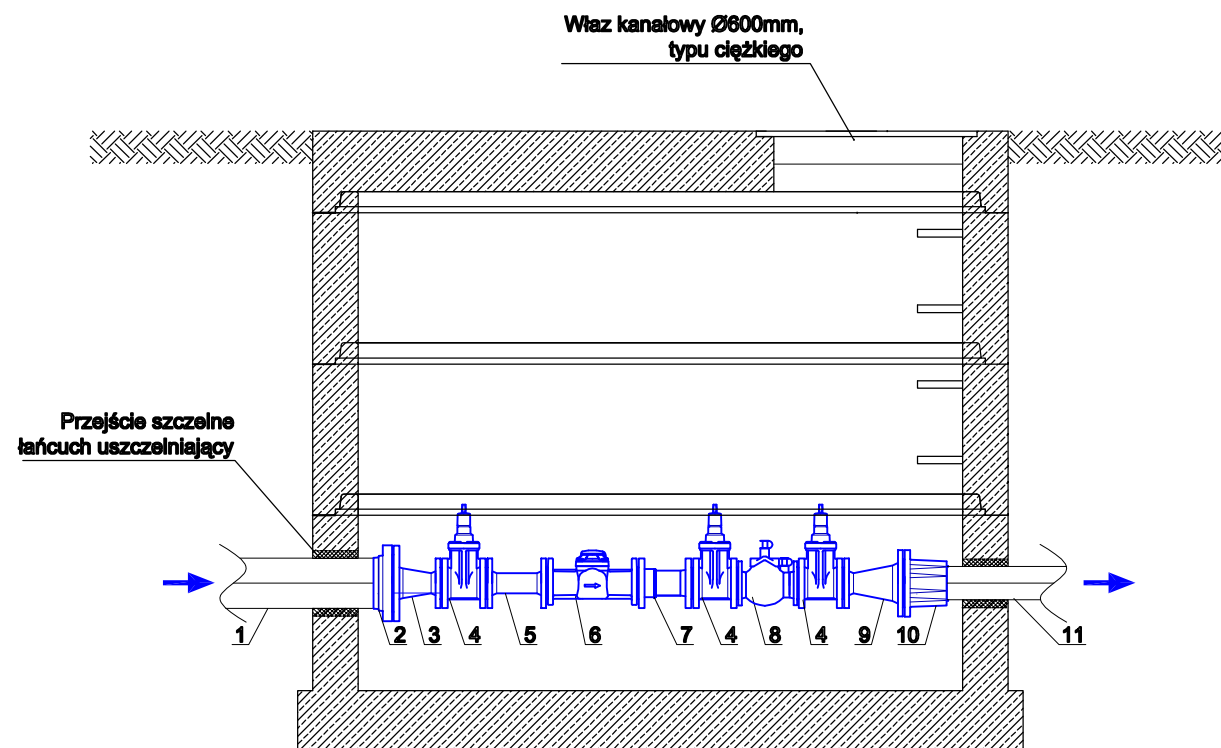


Tabela elementów montażowych	
Lp	Opis
1	Rurociąg DN125
2	Przyłącze koinlerzowe DN125 prod. HAWLE
3	Zwężka redukcyjna DN125/DN50
4	Zasuwa koinlerzowa krótka DN50 prod. HAWLE
5	Króciec dwukoinlerzowy DN50 prod. HAWLE
6	Wodomierz typu AQUILA DN50 prod. DIEHL METERING
7	Kształtka montaż-demontaż DN50 prod. HAWLE
8	Zawór antyskażeniowy DN50 typu EA453 prod. SOCLA
9	Zwężka redukcyjna DN50/DN100 prod. HAWLE
10	Kolnier z króćcem PE do zgrzewania DN100 prod. HAWLE
11	Projektowany rurociąg PE110

Rzut studni wodomierzowej d=2000mm

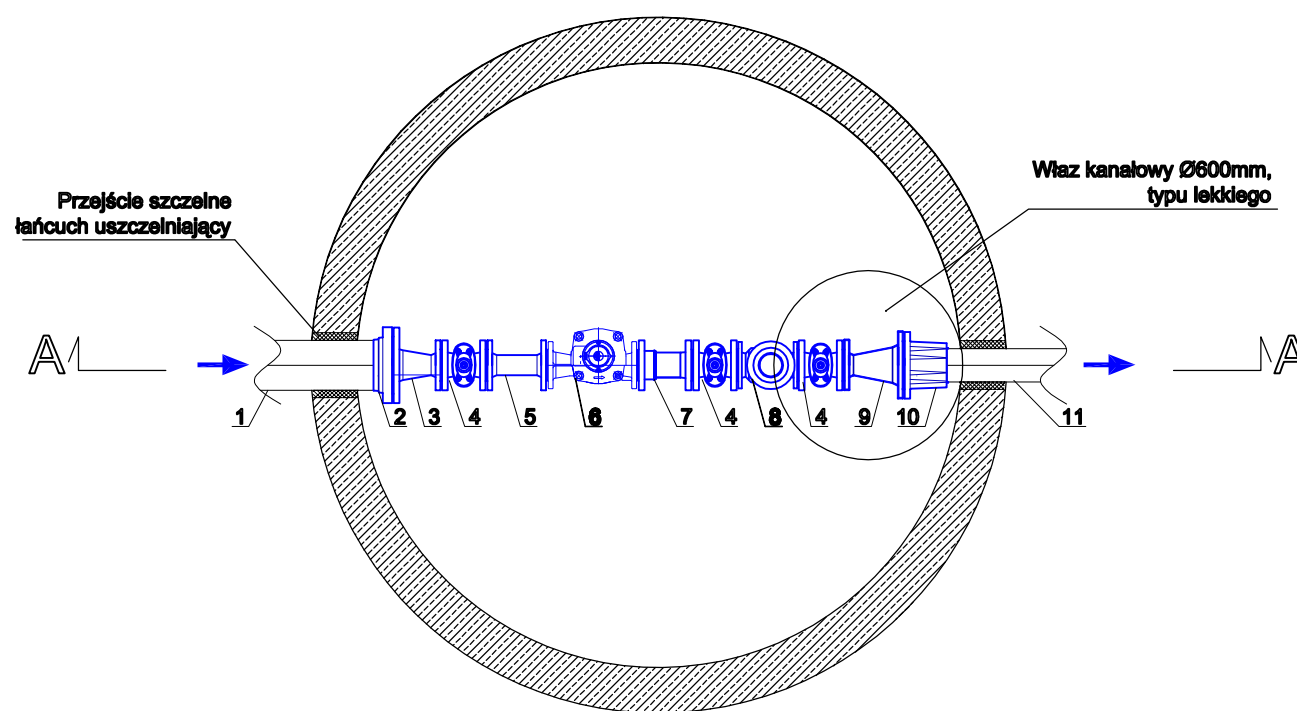

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE							
 SEZUP Clima sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 64-920 Piła, ul. Długosza 25 tel. 067 352 05 66 fax 067 352 05 60 e-mail: pracownia@sezup.com.pl		PROJEKTANT GENERALNY WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA UL. BYDGOSKA 153, 64-920 PIŁA NIP: 764-138-52-10 REGON: 300054802 TEL. 067-212-86-80 FAX. 067-212-03-75					
		OBIEKT BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO PRZY SZKOLE POLICJI W PIŁE działka nr 700 Plac Staszica 7, 64-920 PIŁA					
		INWESTOR SZKOŁA POLICJI W PIŁE PLAC STASZICA 7 64- 920 PIŁA					
		TEMAT SIECI WODOCIĄGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ					
INDEKS	DATA	PRZEDMIOT MODYFIKACJI				PODPIS	
NAZWA RYSUNKU		STUDNIA WODOMIERZOWA W1 NA SIECI WODOCIĄGOWEJ RZUT I PRZEKRÓJ					
OPRACOWAŁ		mgr inż. Aleksandra STANIOS-KIN					
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Jakub BEDNAREK upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				NR UPRAWNIENI WKP/0148/PWOS/09	
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Michał BEDNAREK upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				NR UPRAWNIENI WKP/0128/PWOS/14	
KOD	STADIUM	BRANŻA	DATA	FORMAT	SKALA	INDEKS	NR RYS.
SP248	PW	SANITARNA	11 2015	A3	1:25	A	06