


Rozwinięcie instalacji gazu
Ruda Śląska, ul. Janasa 26

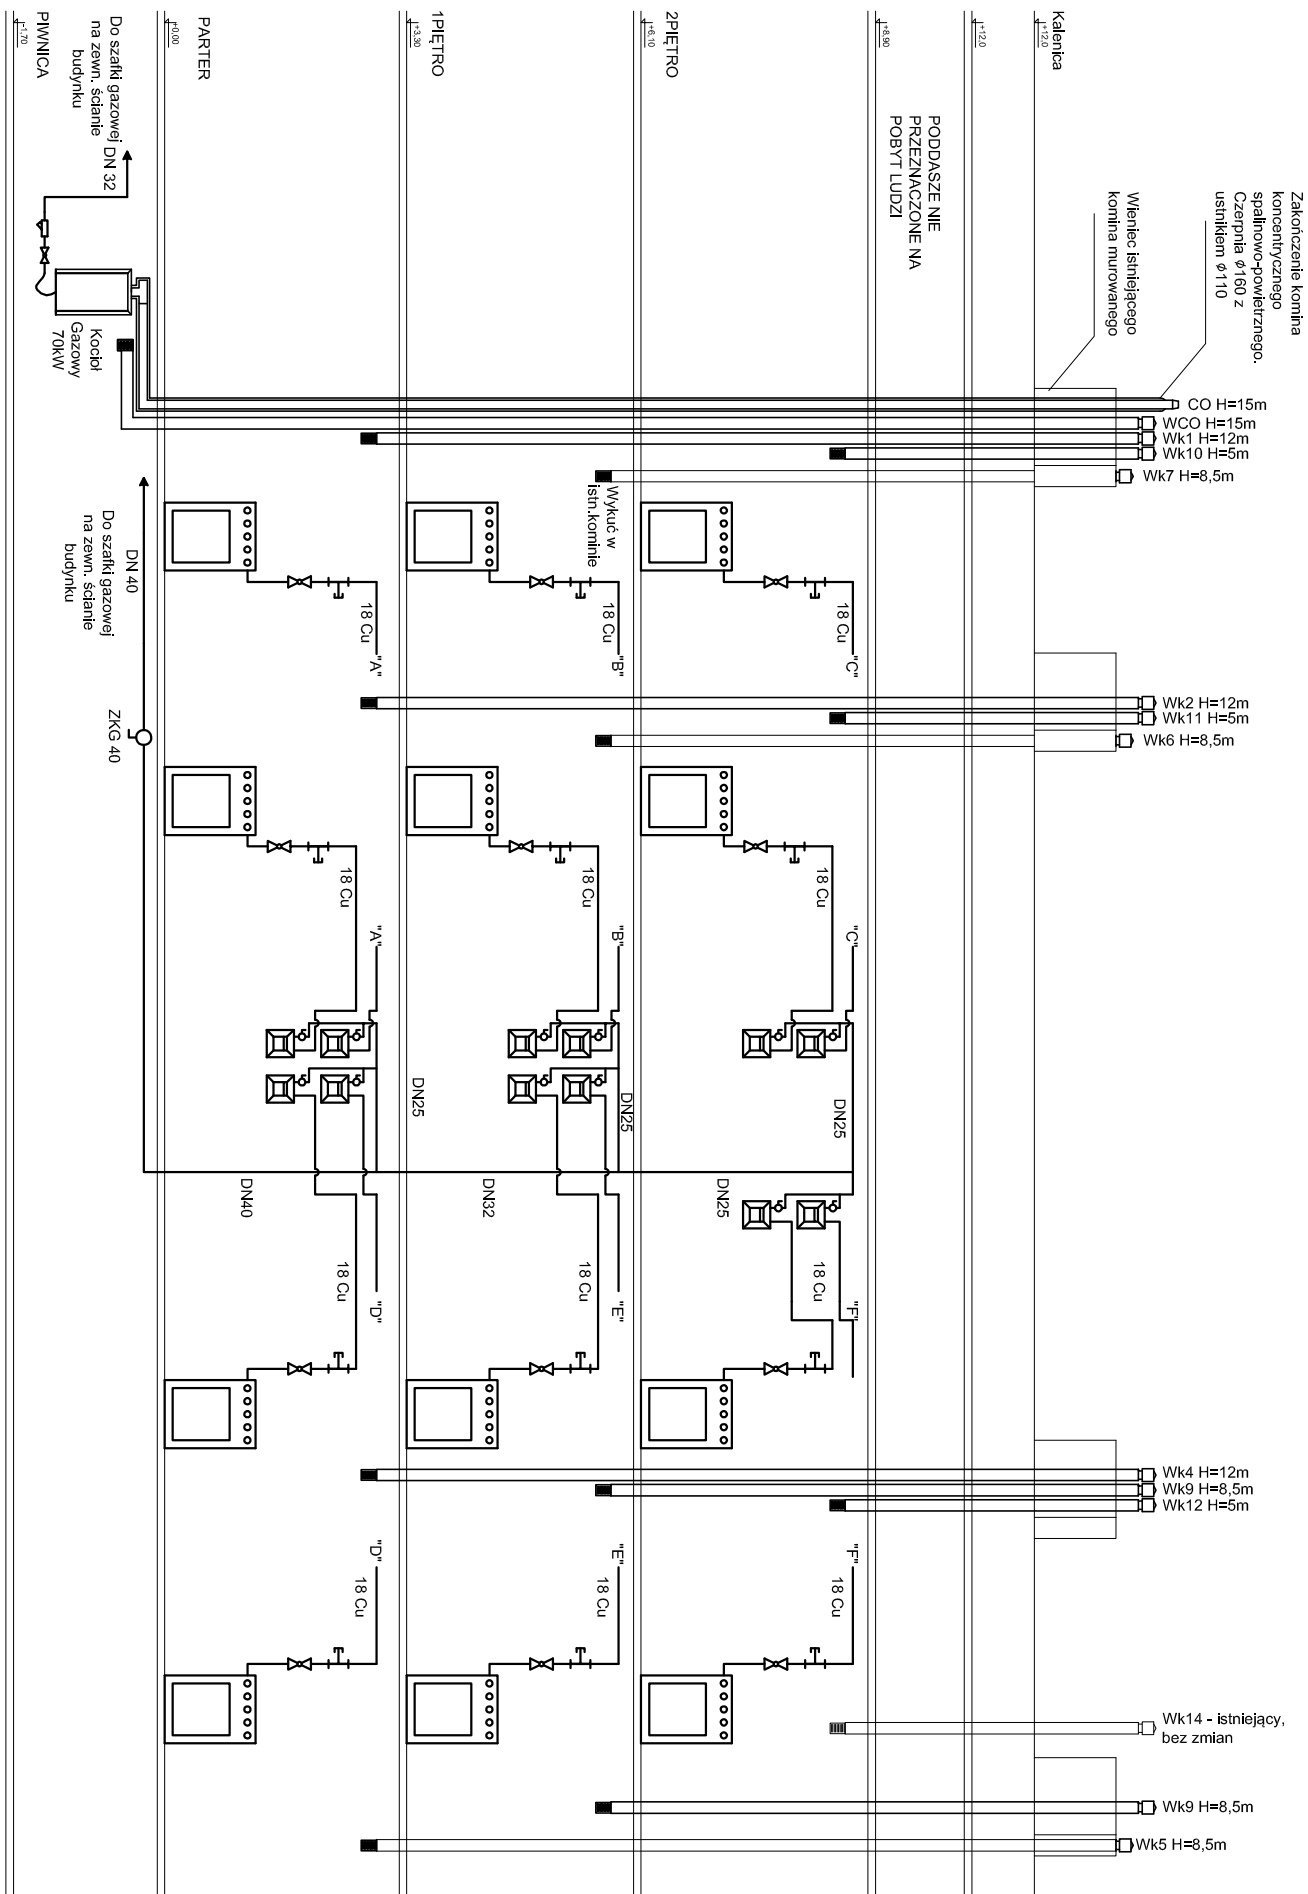

LEGENDA:

Kocioł gazowy $Q=70\text{kW}$

Kuchnia gazowa czteropalnikowa

ZKG 40
Zawór kulowy, średnica

Kurek kulowy

DN40
Trasa przedmiotowej instalacji gazu
materiał, średnica
Filtr gazowy DN20

Stelaż do gazowmierza R130 G4

	Kratka wentylacyjna 14x14
	Nasada cylindryczna Ø150

ΟΡΙΣ ΚΟΜΙΝΩΝ:

W - wentylacja
k - kuchnia
ł - łazienka
CO - centralne ogrzewanie
bz - bez zmian
ostantni symbol - numer mieszkania

UWAGI:

- dla W45, W46 komi uszczelnienie kładek typu ALUFOL
- dla W47 komi uszczelnienie kładek typu ALUFOL
- dla pozostałych mieszkan zabudować wkłady typu SPPO Ø150 i wkłady kratki w kominach szerozkich
- Pz przydzieleniem do prac należy odłączyć
- Wzysztie uszczelnienie dymowe i spalinowe z kominów

FUNKCIA	DATA	NAZVISKO	PODPIS	NR UPRÁVNĚNÍ	Čepel hmožná	inst. gazdu
Projektová	10.23	D.SLABY		SLK/862/PWBS/19	Sedlím	PAB
Správní	10.23	A.TUREK		SLK/9995/PWBS/22	Forme	A4
					Sláns	100

DASLA
Dariusz Słaby

tel. 667-0

Temat/Tytuł rysunku

Projekt budowy instalacji gazu i wentylacji Rozwinięcie instalacji

	Numer rysunku
--	---------------