


REZERWA	KLIMATYZATORY I SKRAPLACZE	ROZDZIELNICA ODB. OGÓLNYCH(OSWIETLENIE, GNAIARZDA 230VAC WENTYLACJA)
---------	----------------------------	--

CENTRALKA SYSTEMU GASZENIA GAZEM	CENTRALKA SYGNALIZACJI SYSTEMU WŁAMAŃ I NAPADU	STEROWNIK SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
----------------------------------	--	------------------------------------

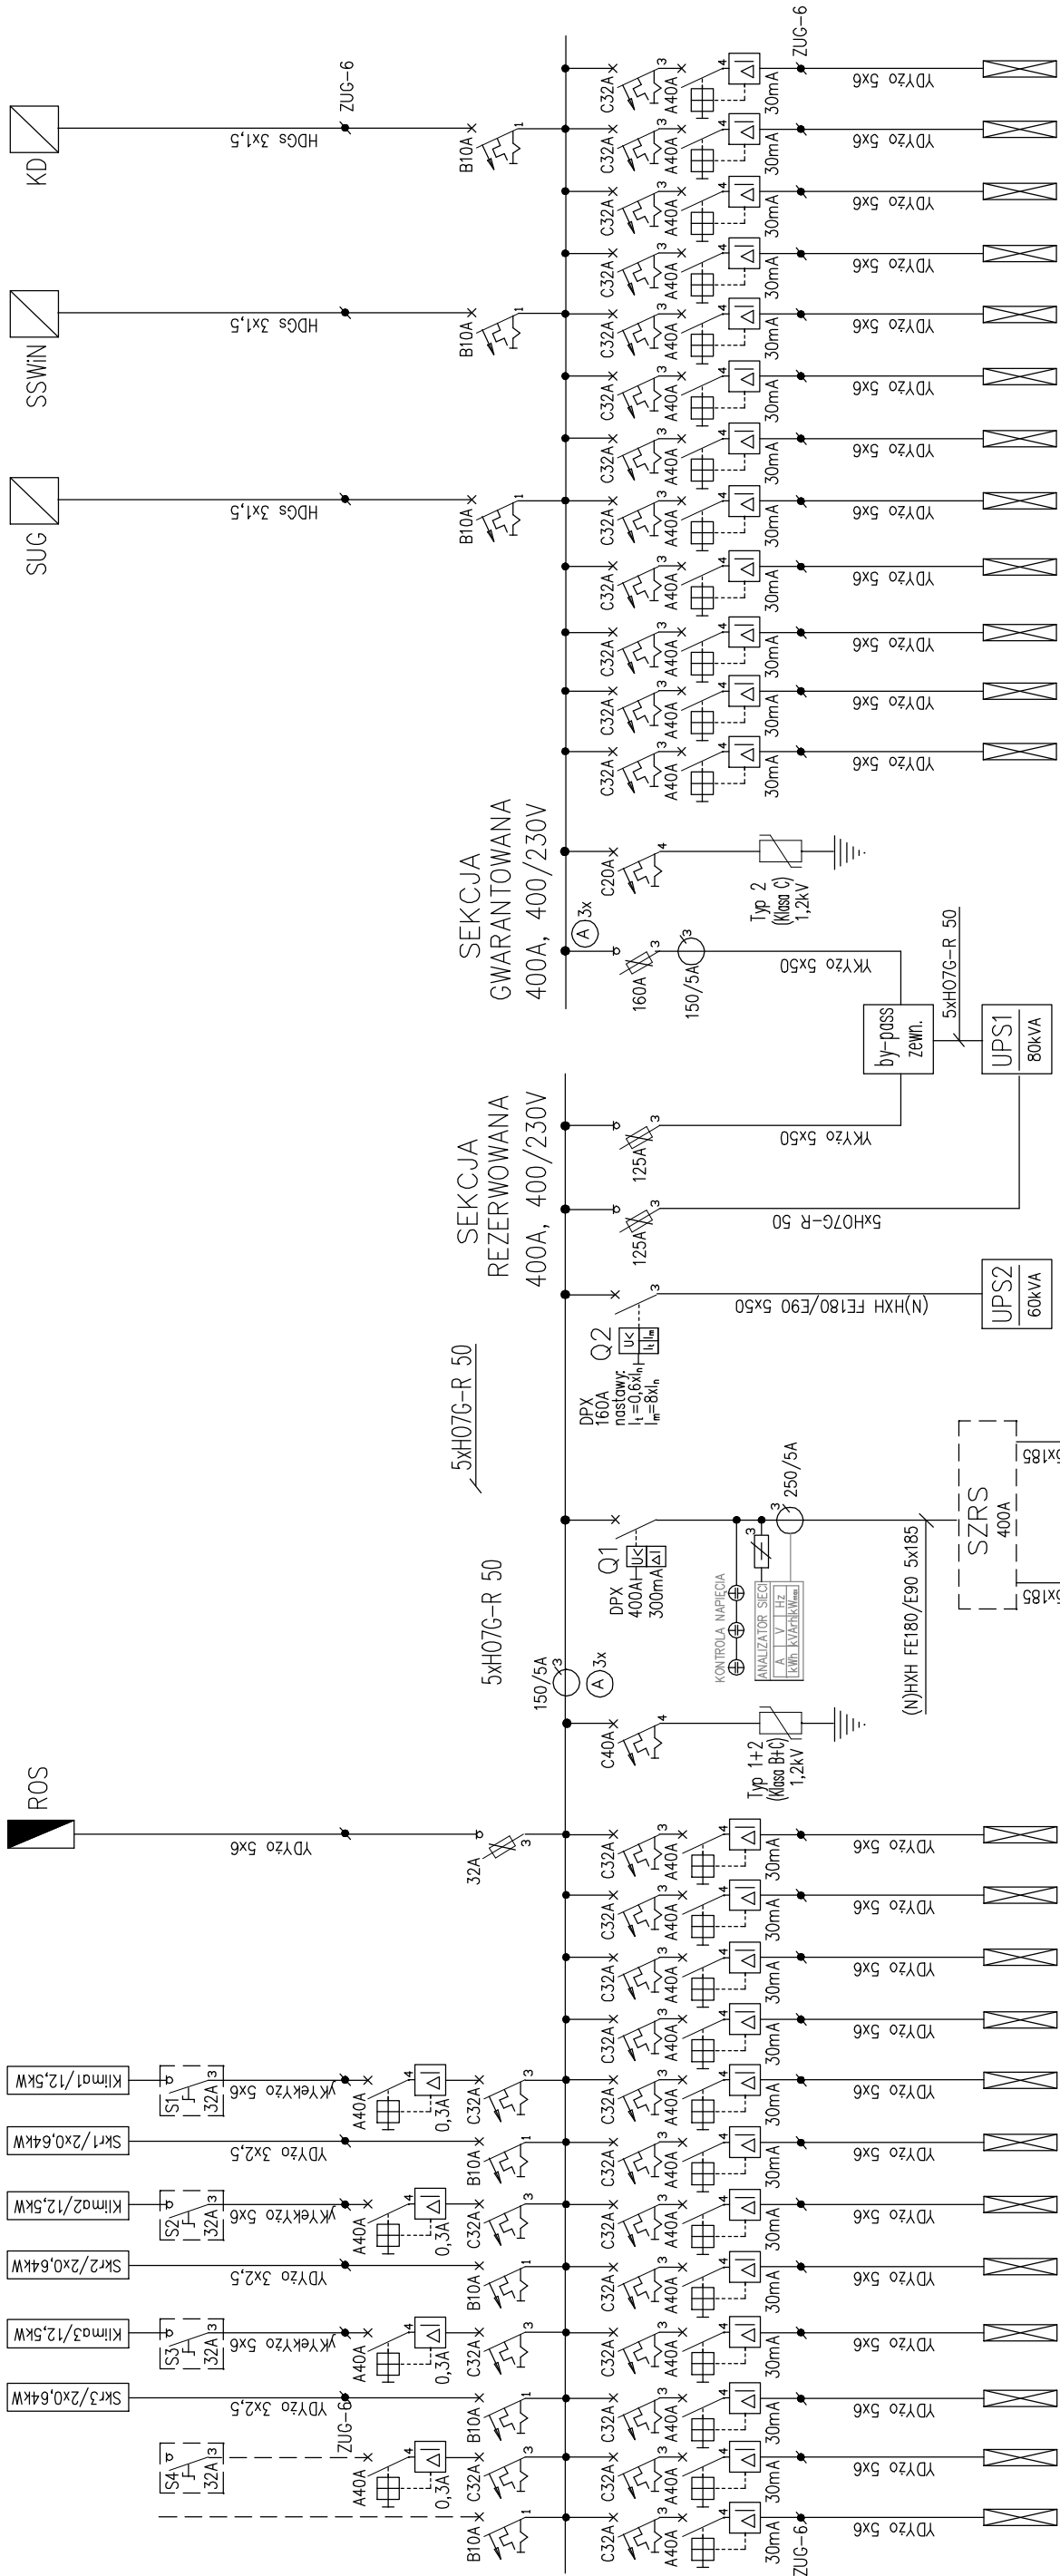

LISTWY ZASILAJĄCE PDU W SZAFACH SERWEROWYCH RACK 1 – 12	OCHRONA PRZECIWPŁYNNYMI CIOWA
--	----------------------------------

ISTN. ZASILACZ BEZPRZEWODNY W BUDYNKU UM	ZASILACZ BEZPRZEWODNY + BY PASS ZEWNĘTRZNY	OCHRONA PRZECIWPŁYNNYMI CIOWA
--	--	----------------------------------

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG-400/230V W BUDYNKU UM
(WYMIANA ISTN. ROZŁĄCZNIKA BEZPIECZNIKOWEGO NA WYŁĄCZNIK)

ZASILANIE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 200kVA

UWAGI

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE W OBWODACH ZASILAJĄCYCH LISTWY PDU MUSZĄ BYĆ O CHARAKTERYSTYCE "A" .

Temat projektu	PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU BIUROWEGO URZĘDU MIASTA PTRYZY UL. MŁYŃSKIEJ W KATOWICACH NA POTRZEBY NOWEJ SERWEROWNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN."KATOWICKI INTELIGENTNY SYSTEM MONITORINGU I ANALIZY"		
Inwestor	PROJEKTOWAŁ	NR UPR.	PODPIS
	Inż. Bronisław Nawrat	35/81	
	OPRACOWAŁ		
Branża	Inż. Bronisław Nawrat		
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	FAZA: P/W	
Rozdzielnica główna RG-400/230V - schemat ideowy		SKALA	NR RYS.
		LIPIEC 2015	2E
AKCENT STUDIO PRACOWNIA ARTYSTYCZNO ARCHITEKTONICZNA S.C.			
TEL/FAX 032-787-03-44 E-MAIL: nasn@interia.pl			
ALEKSANDRA NAWRAT - TEL. 600 102 322 SZYMON NAWRAT - TEL. 605 726 848			
41-902 BYTOM, UL. PIEKARSKA 17A/12 REGON 240461086 NIP 626 283 76 82			