


| | | | |
|------------------------|--------|--------|------------------------------|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 166.65 | 166.61 | 1.04 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 167.10 | 165.62 | 1.48 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | | | |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | | | 0.25% |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | | | Rury PE/PP SN8 ø400 L=37.50m |
| ODLEGŁOŚCI | | | 37.50m |
| HEKTOMETRY | | | |
| D1/1 D1/2 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| D1/3 | 18.50 | 23.50 | 12.00 |
| D1/4 | 35.50 | 37.50 | |

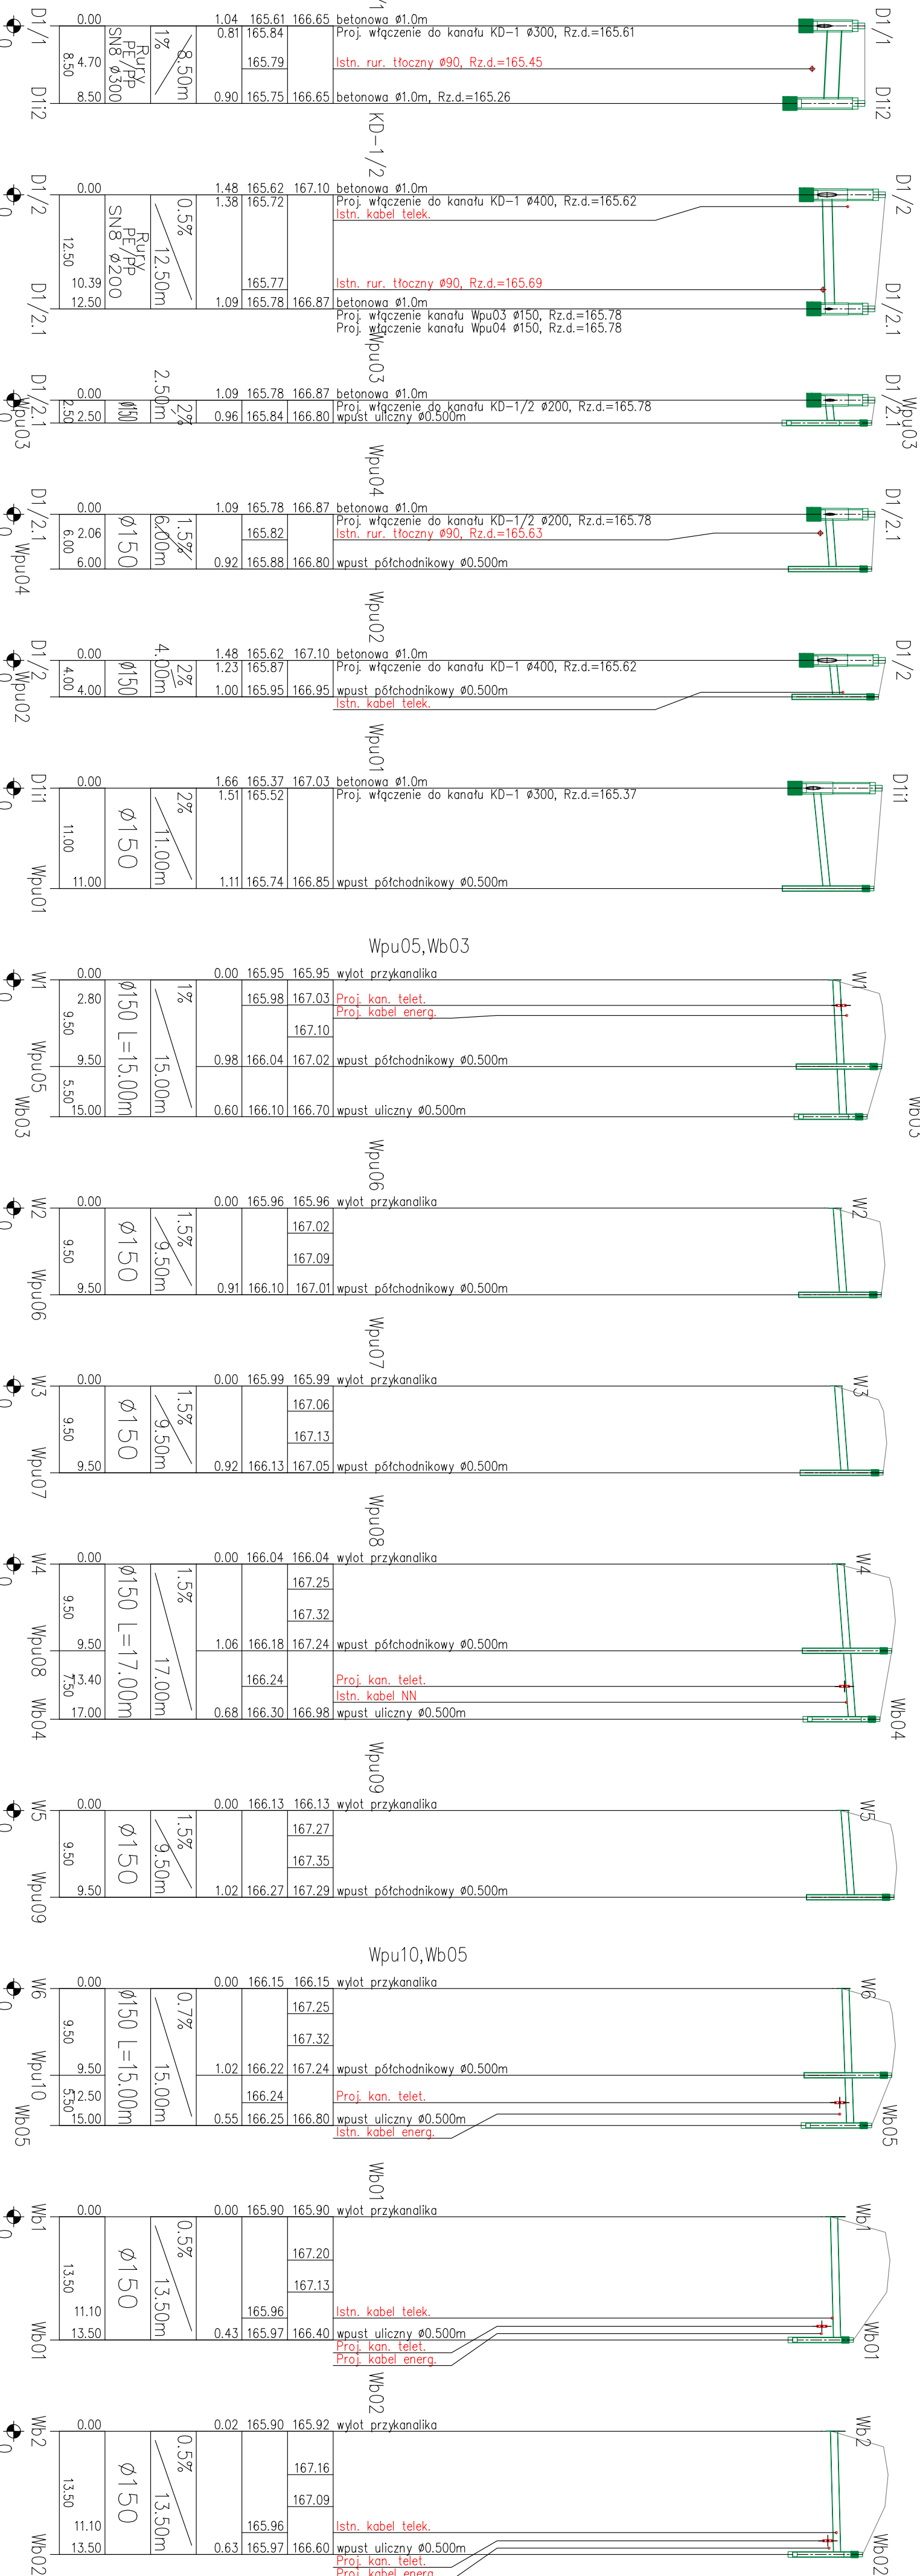

| | | |
|------------|--|---|
| INWESTOR | PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJE | PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROKOM" |
| INWESTOR | Zarząd Drog Wojewódzkiej w Opole | 45-057 Opole, ul. Ozmiśka 8 tel./fax 77455521 |
| OPIS | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 no odcinku Wydrówce – Łukowice Małe | |
| RYSEK | PROFIL PODŁOŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ – WIDOKOWE | |
| PROJEKTANT | Miroslaw Brzezinski | 352/94/Op |
| SPRAWDZĄCY | mgr inż. Romuald Maciejewicz | 206/94/Op |
| SKALA | 1:100/500 | Data 05.2022 Rys. nr 2.1 |