



RZ

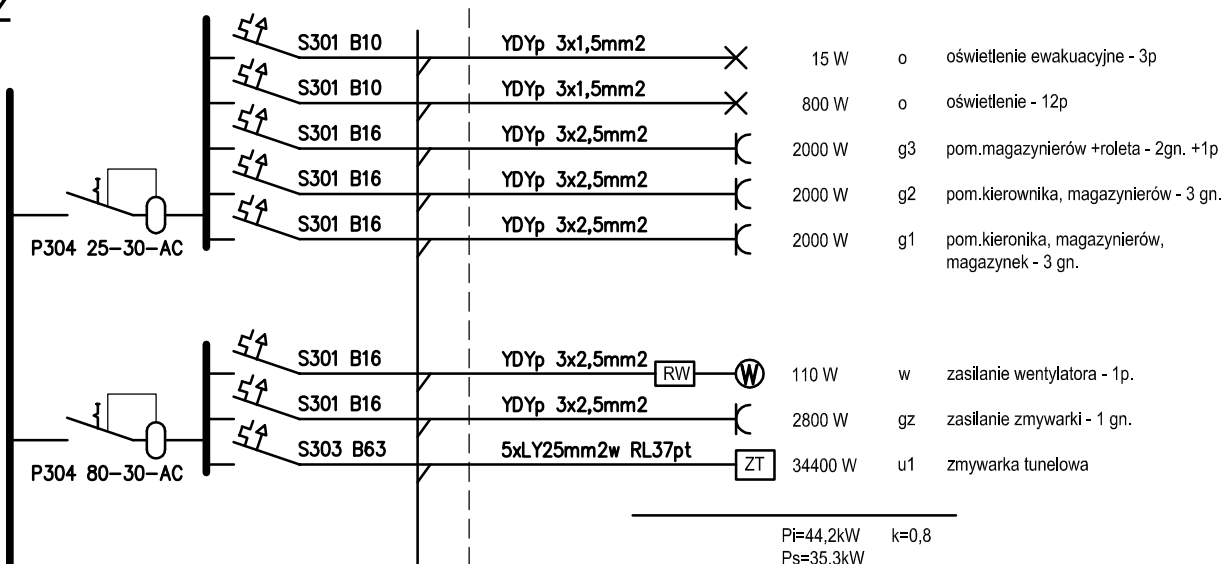


5xLY35 RL37
z istn. złącza kablowego

ZK- po przebudowie



ZK-istniejące



UWAGI

- 1.W istniejącym złączu kablowym zdemontować obudowę z wyłącznikiem różnicowo-prądowym (przenieść na miejsce wskazane na rys E-1) na zasilaniu pieca konwekcyjnego. Zasilanie pieca przenieść za wyłącznik główny
2. Zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy NH-00 80A do zabezpieczenia wż zmywalni.
- 3.Pozostałe instalacje – bez zmian
- 4.Rozdzielnica RZ podtynkowa z tworzywa sztucznego na min. 36 modułów

GETRONIK

10-335 Olsztyn ul.Reymonta 39/4
tel. kom.605 566 465

Treść	Schemat rozdzielnic RZi i złącza kablowego ZK	Nr rys.	E-4
Obiekt;adres	Budynek nr 9 (kpl nr 251), ul.Saperska 1,10-073 Olsztyn	Arkusz	1/1
Opracował	mgr inż. D. Gierszewski		Nr strony
Projektował	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. nr OL/222/70	