
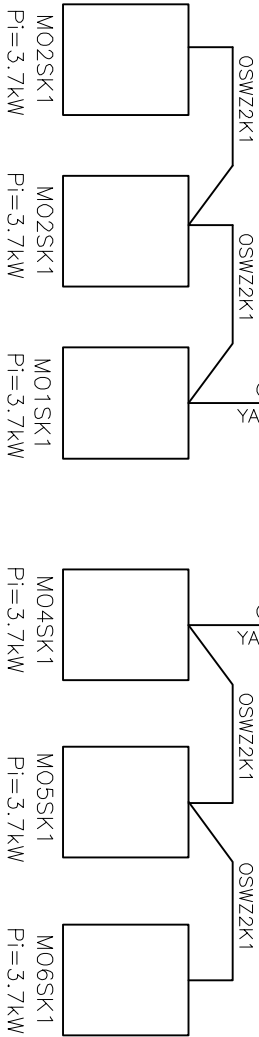
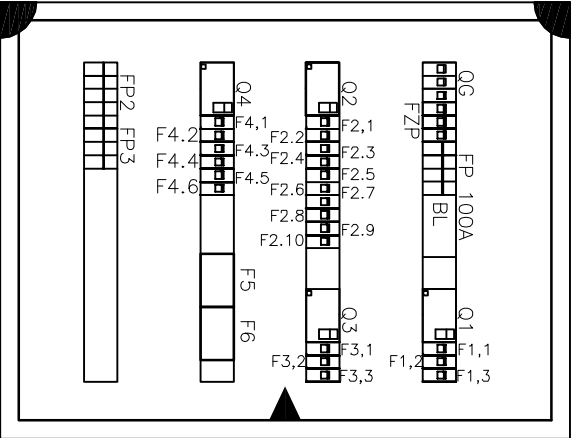


Rozdzielnica półynkowa 96 modułów
Drzwi transparentne zamknięte na zamek
IP 30, In=125A

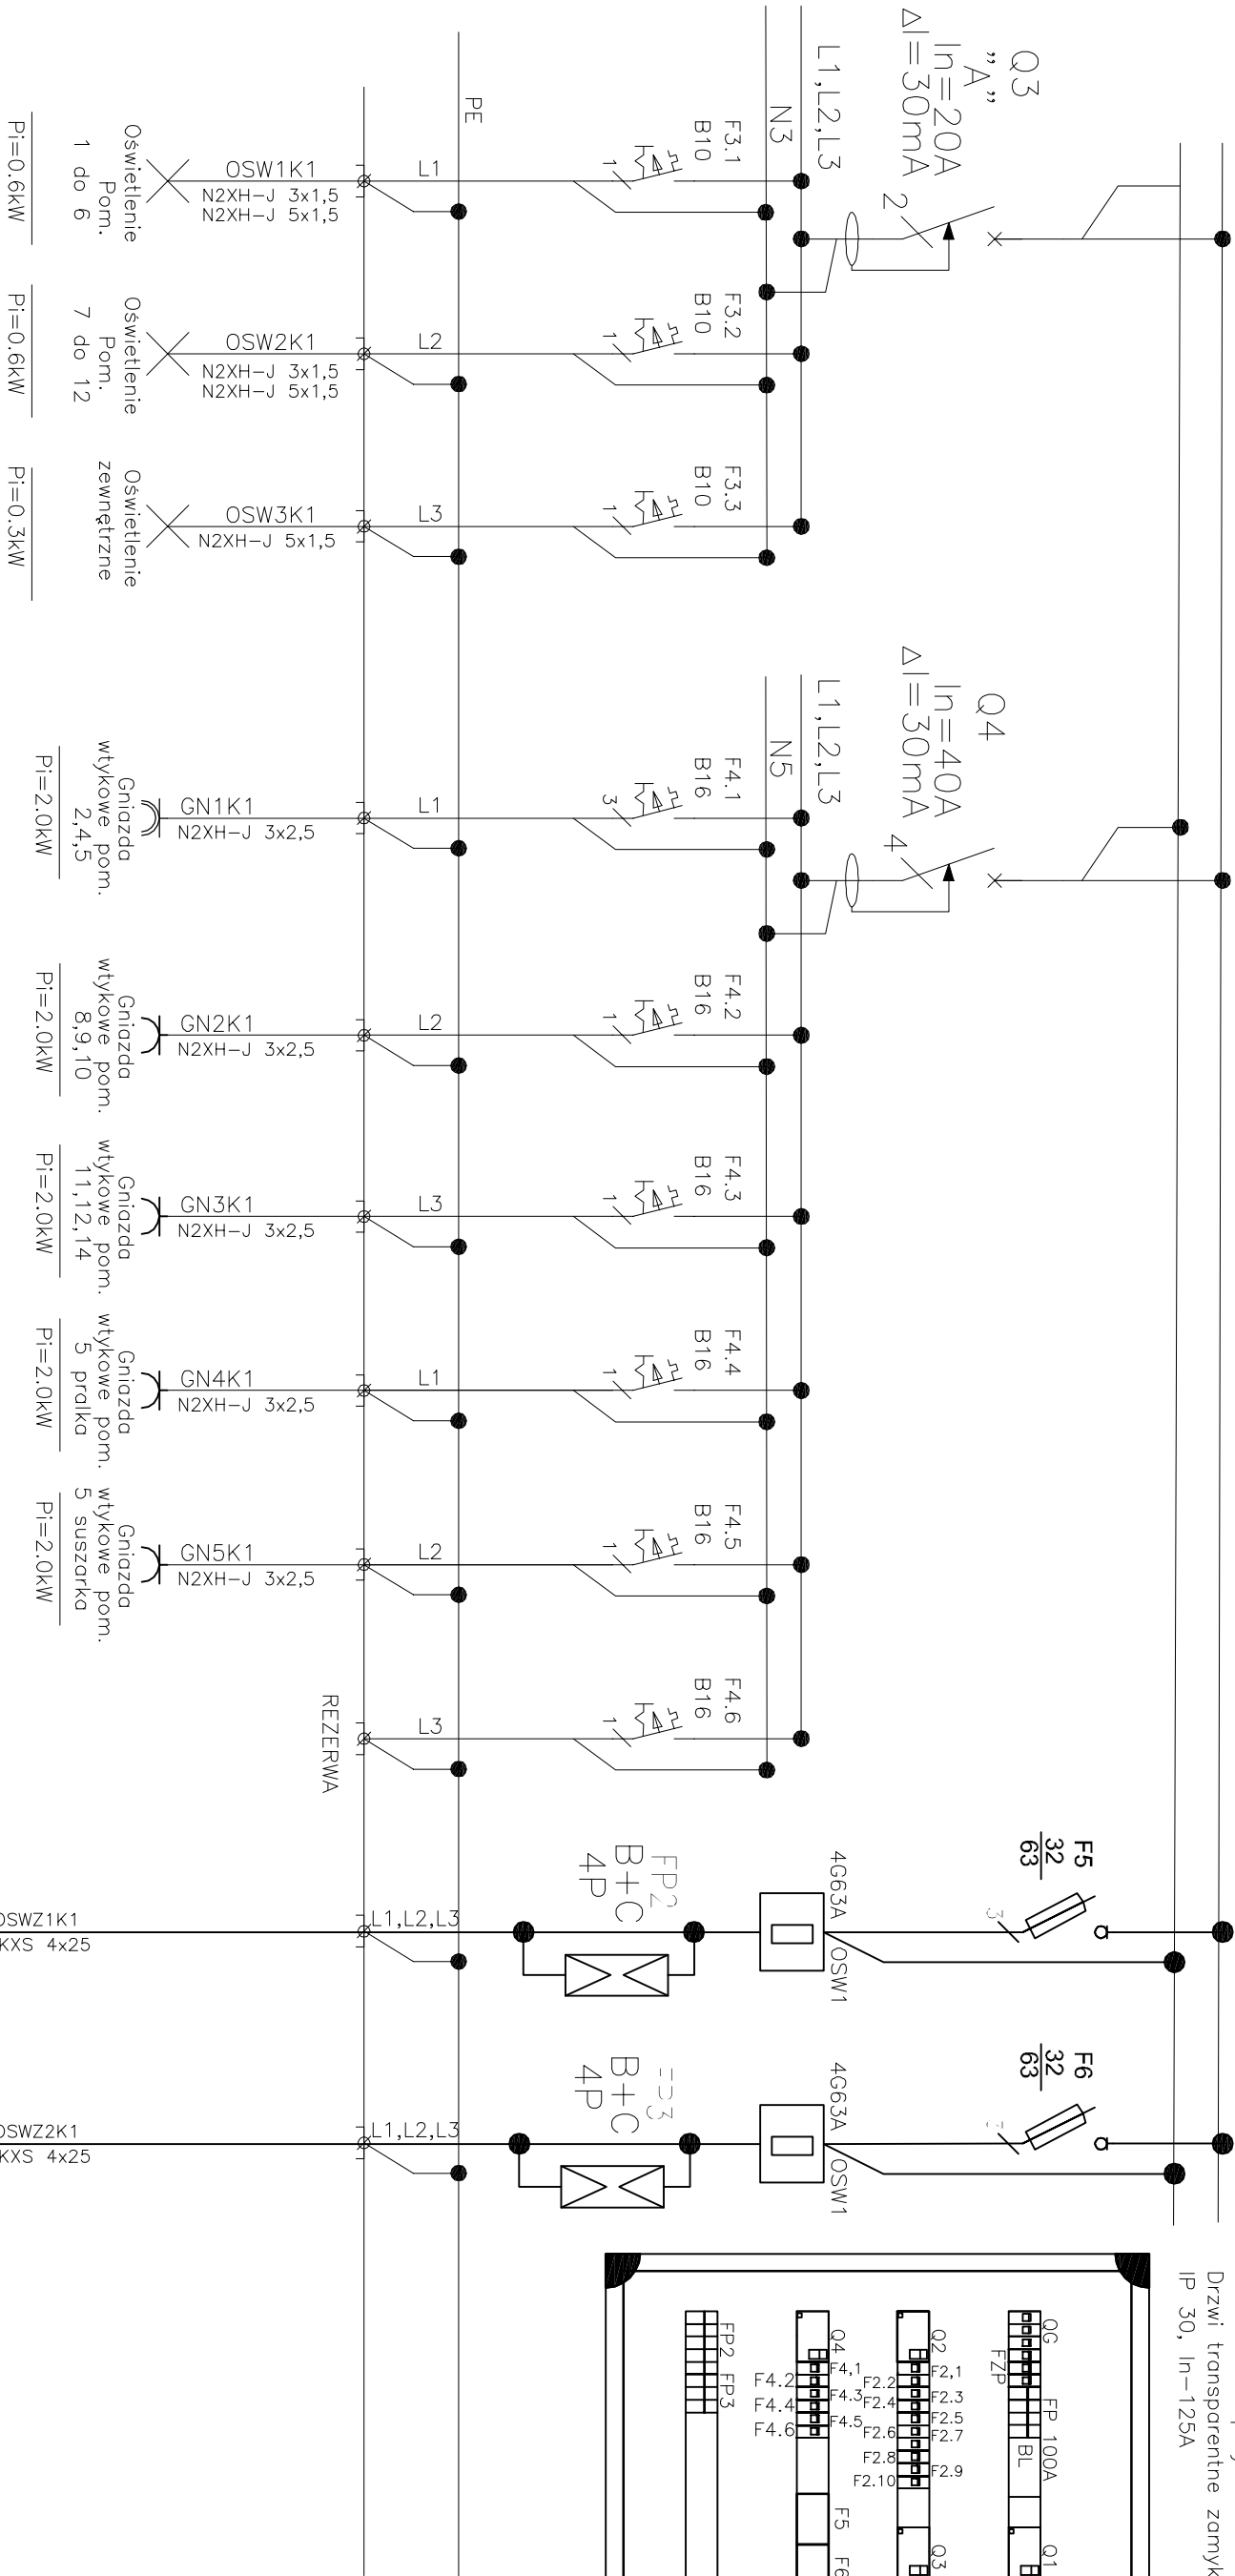

Obudowy termoutwardzalne
26x40cm z rozłącznikiem 63A
i zabezpieczeniem 1P B10
do zasilania kamer
montować przy masztach
oświetleniowych

Na każdym maszcie oświetleniowym
zamontowane będą 4 oprawy
Oprawy zasilac naprężenie

SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S



**USŁUGI PROJEKTOWE
W BUDOWNICTWIE**
inż. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Investor: Gmina Kudowa-Zdrój,
ul. Zdrojowa 24,
Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
sportowym Włókniarz, dz. nr 176,
obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrój

Temat: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Włókniarz w Kudowie-Zdroju; częściowe zagospodarowanie terenu - budowa bieżni i parkingu		Stadium: PT		Branża: Elektryczna		Data: 12.2023	
Projektant: mgr inż. Tomasz Nowicki nr upr.DOŚ/0358/PBE/16		Tytuł rysunku: Schemat rozdzielniczy głównej RG część 2. Zabudowa RG		Skala: -		Nr rys. E-2	