



SCHEMAT MONTAŻOWY

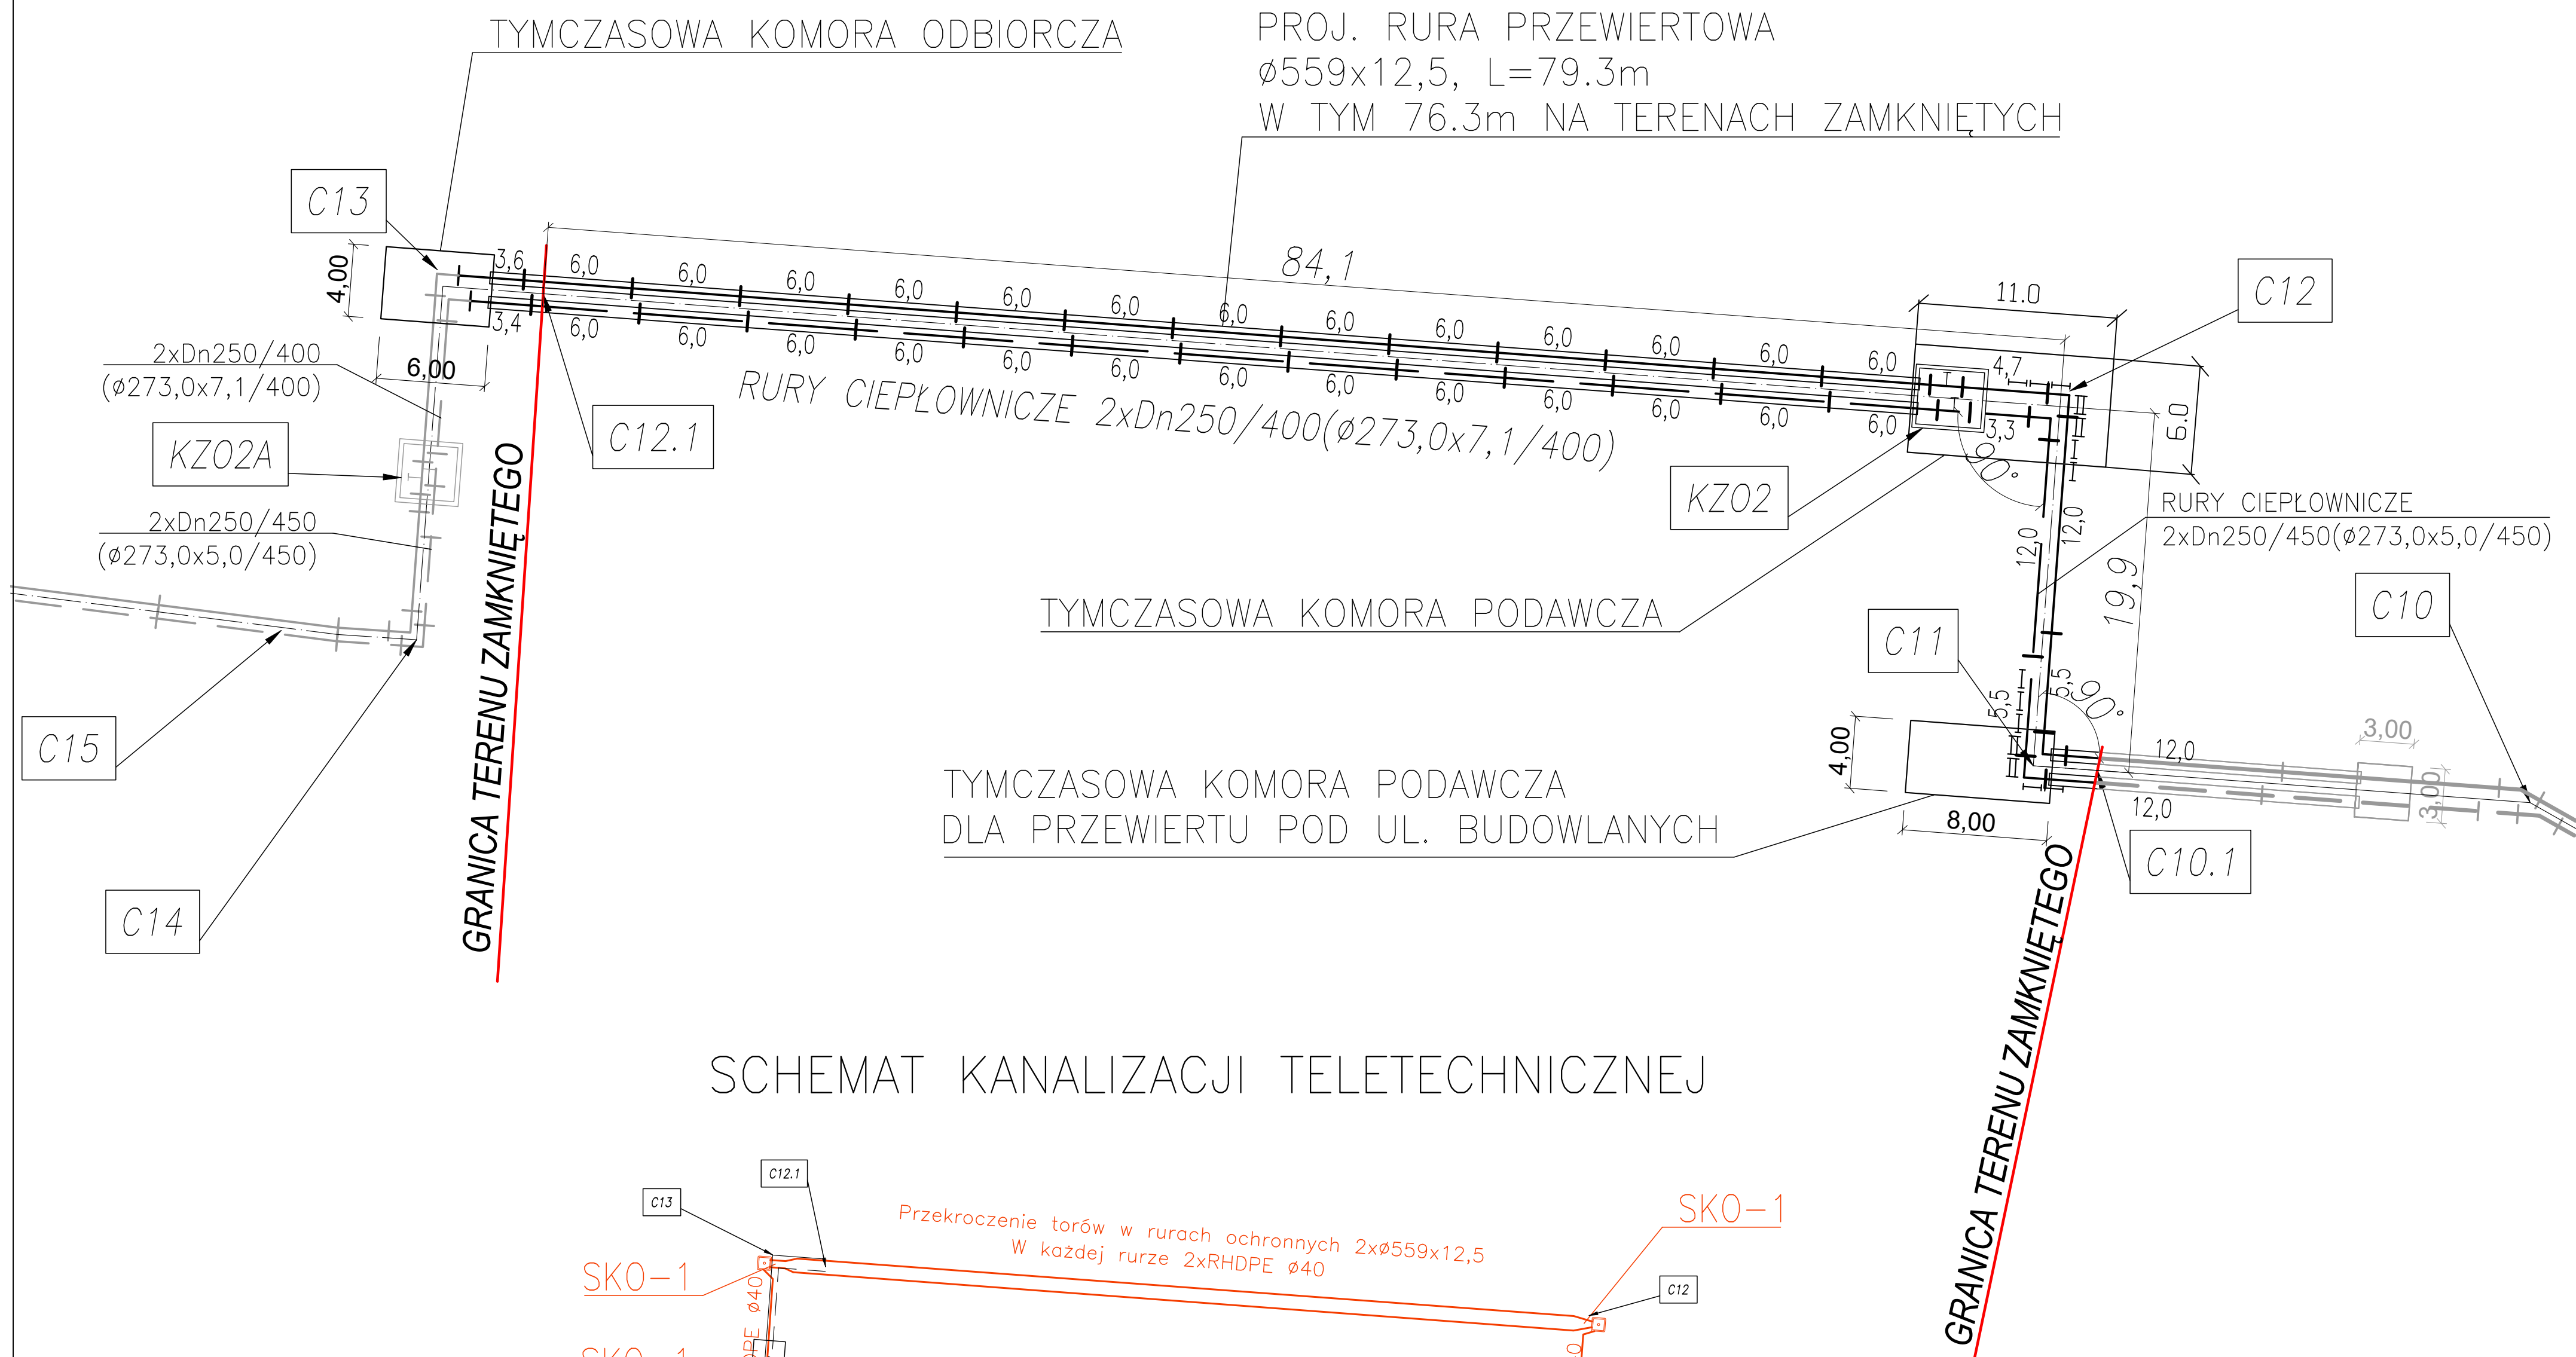

OZNACZENIA:

- rury preizolowane pojedyncze
- miejsce spawania rur, montażu muf zgrzewanych elektrycznie i uzupełniania izolacji termicznej
- kolano preizolowane
- maty kompensacyjne
- komora zaworów
- zawór preizolowany

SCHEMAT KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

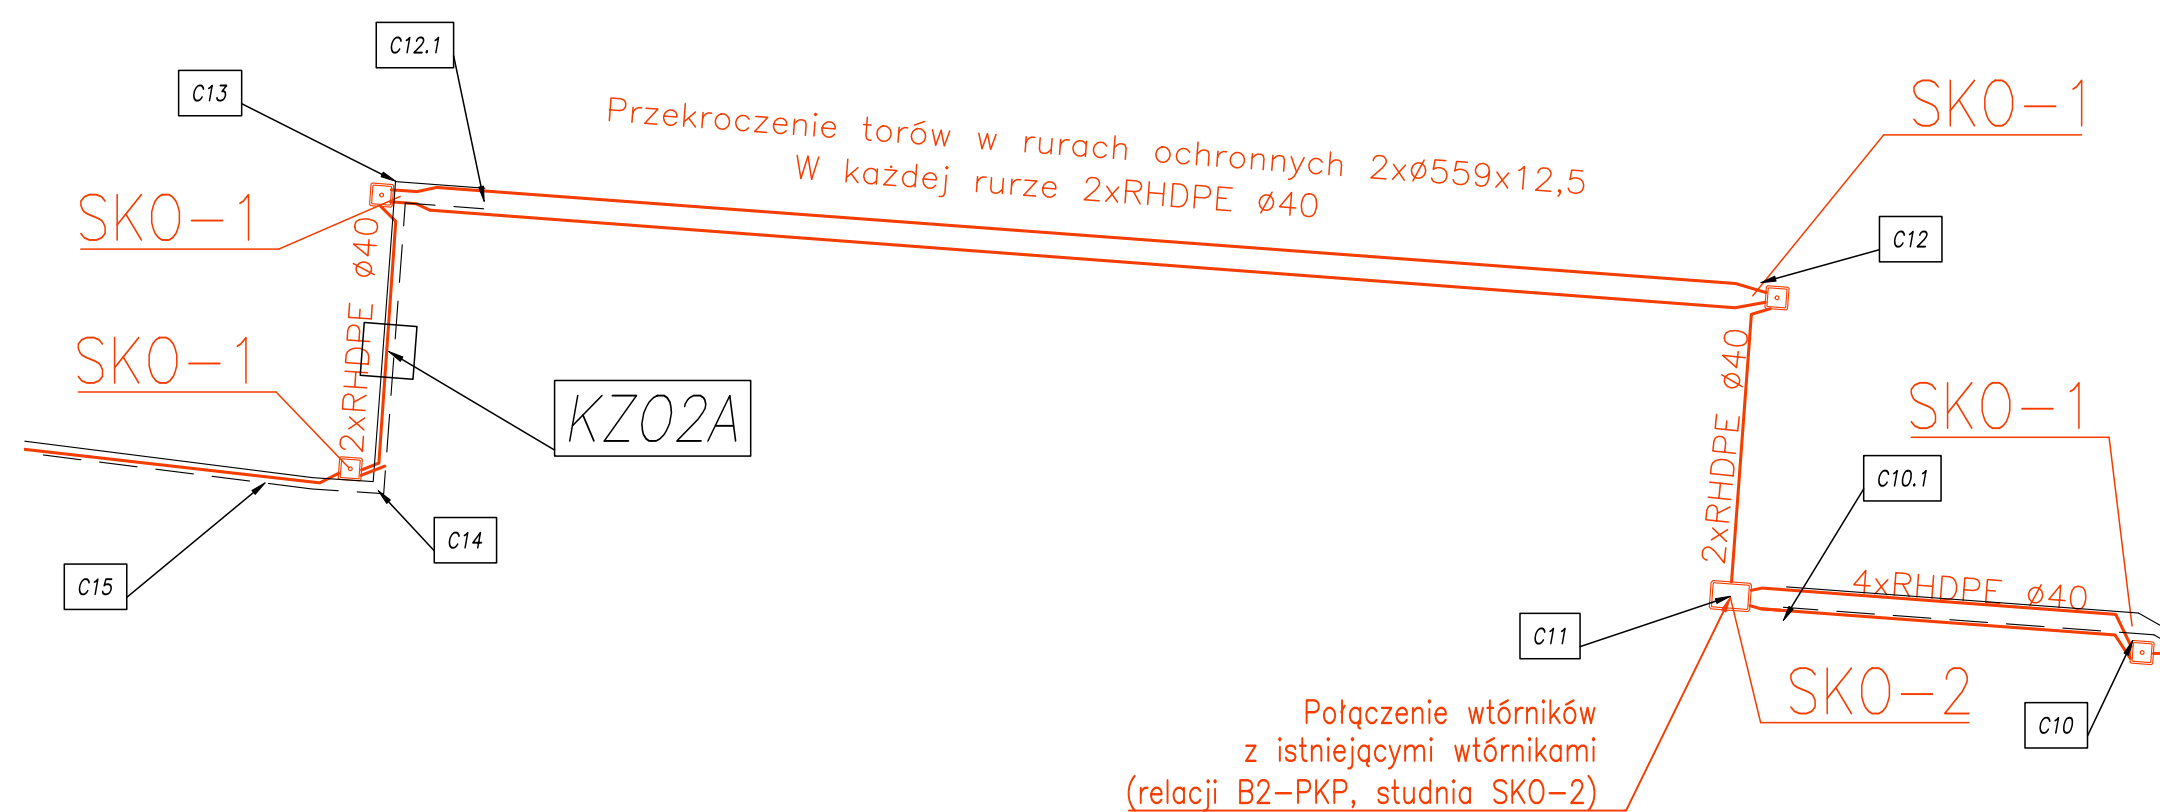

Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁNEJ Spółka z o.o. 43-100 TYCHY, ul. KUBICY 6				
Inwestycja	"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIE DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P"				
Zadanie 2	PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE-ZWARDÓŃ W km 17.360 ⁹ - 17.362 ³ SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ 2xDN250/400				
Adres	TYCHY - WILKOWYJE				
Faza oprac.	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY				
Nazwa rys.	SCHEMAT MONTAŻOWY I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ				
Data: 2019.01	Imię i nazwisko	Nr.upraw.	Podpis	Branża: CIEPŁOWNICZA	Nr.proj.
Projektował	mgr inż. Tomasz TAPPER	SLK/2915/PWOS/09		Nr rys. X-22/Z/4	9
Opracował				Il.rys. 9	X-22/Z
Sprawdził	mgr inż. Jerzy TAPPER	565/78		Skala 1:250	
"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028 e-mail: biuro@tb-projekt.pl					