



SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA RUR OCHRONNYCH





PRZEKRÓJ A-A



OZNACZENIA:

- 1-PROJEKTOWANA RURA PRZEWODOWA PREIZOLOWANA DN250/450;
- 2-PROJEKTOWANA RURA PRZEWIERTOWA STAŁOWA, ø610x10,0 mm, L=17,2m
- 3-PŁOZY DYSTANSOWE Z ROLKAMI WYKONANE Z PE 11 ELEMENTÓW NA PIERŚCIEN DLA RURY ø450, WYSOKOŚĆ PŁOZY 35mm, 14 OBWODÓW
- 4-RURA ø40 PE -TELEKOMUNIKACYJNA - WTRÓRNIK
- 5-USZCZELNIENIE NIEDZIELONE Dn590/ø450/2xø40

WYTYCZNE USZCZELNIENIA

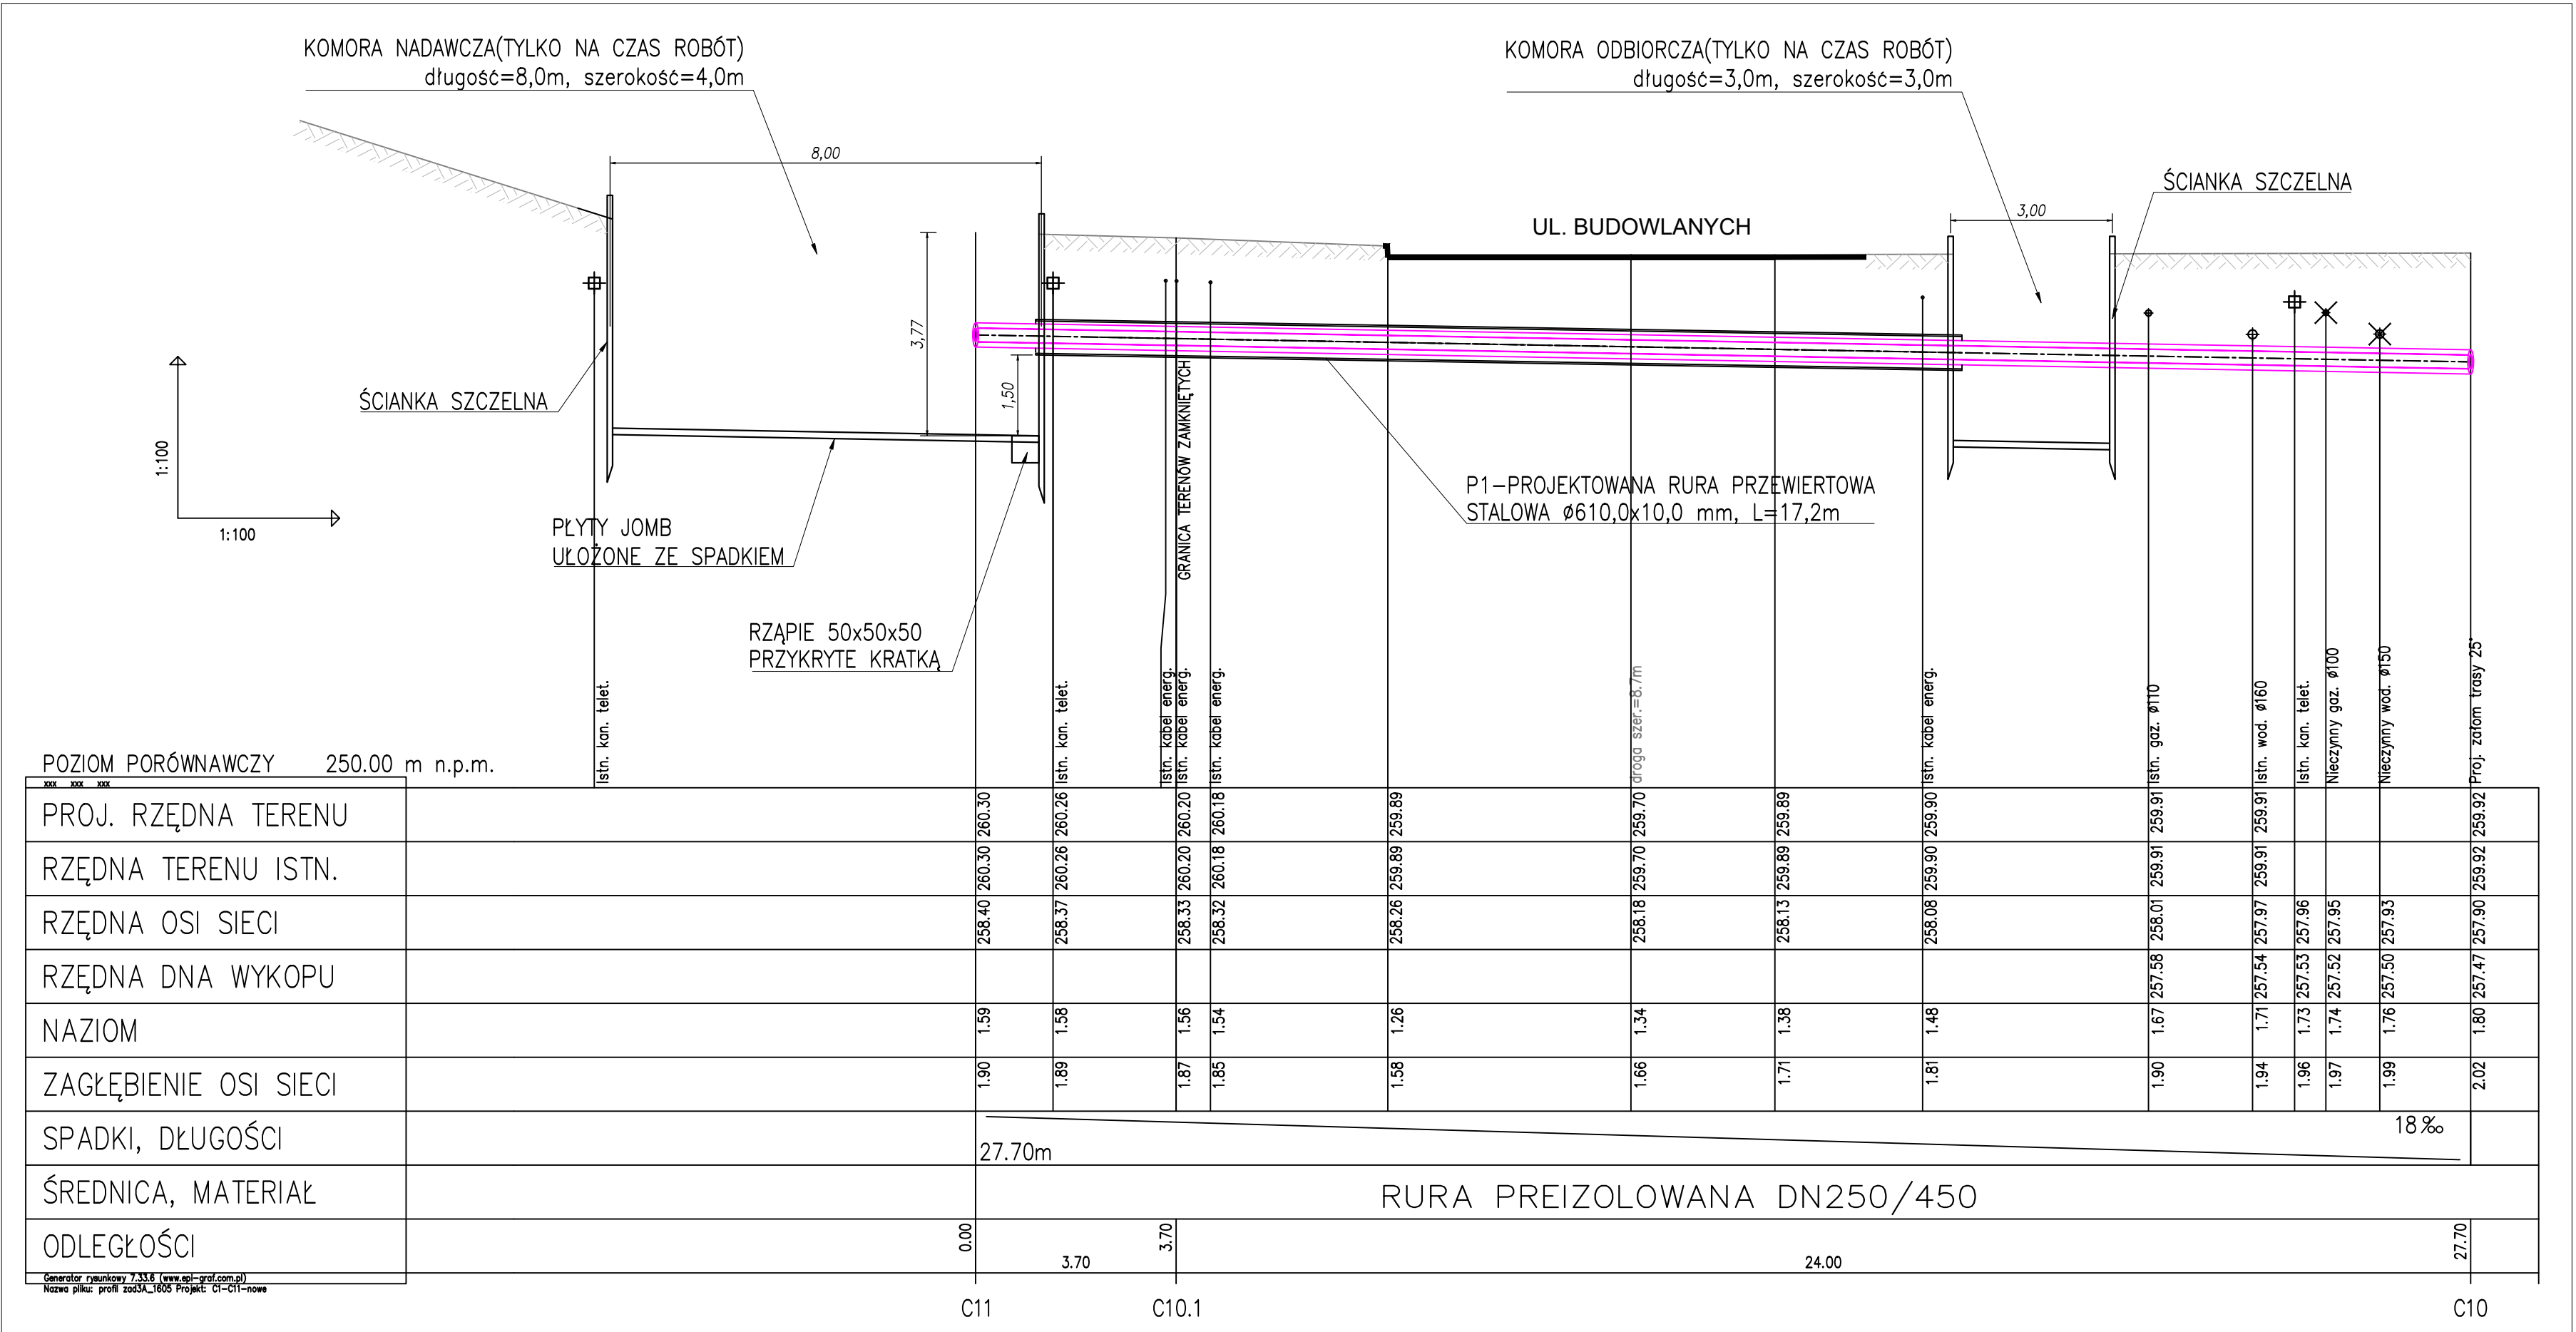

POZIOM PORÓWNAWCZY	250.00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI SIECI	
RZĘDNA DNA WYKOPU	
NAZIOM	
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	
SPADKI, DŁUGOŚCI	27.70m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	RURA PREIZOLOWANA DN250/450
ODLEGŁOŚCI	0.00 3.70 3.70 24.00 27.70

NR RYS. X-24/Cz1/W/Z/9					
Investor	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ Spółka z o.o. 43-100 TYCHY, ul. KUBICY 6				
Investycja	"LIKwidacja KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIA DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P"				
Zadanie 3A - Część I zamienny	BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W/P 2xDN250/450 OD PKT. "P" W REJONIE ul. BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PKT "T" W REJONIE BROWARU OBYWATELSKIEGO W TYCHACH				
Adres	TYCHY - WILKOWYJE				
Faza oprac.	PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY				
Nazwa rys.	PRZEKROCZENIE PRZEWIERTEM UL. BUDOWLANYCH				
Data: 2019.01	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Podpis	Branża: CIEPŁOWNICZA	Nr. rys. X-24/Cz1
Projektował	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94			
Opracował	inż. Emilia MICHALSKA				
Sprawił	mgr inż. Jerzy TAPPER	565/78			
"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028 e-mail: biuro@tb-projekt.pl					