



WOLTEKO

**20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33; tel./fax 81 743-92-79
NIP 712-330-28-19, KRS: 0000586389**

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa inwestycji:	<p>PROJEKT PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO N.N. 0,4KV DO ZASILANIA BILETOMATU PRZY AL. KRAŚNICKIEJ (SZPITAL WOJEWÓDZKI 02)</p> <p>W LUBLINIE – DZIAŁKA NR 18/4, 60/8</p> <p><i>w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej”</i></p>		
Adres Inwestycji:	<p>Obręb ewidencyjny 15 Konstantynów, ark. 2, jednostka ewidencyjna 066301_1 Lublin</p> <p>Działka nr: 18/4, 60/8</p>		
Inwestor:	<p>Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin</p> <p>Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin</p>		
Branża:	ELEKTRYCZNA		
Zespół autorski:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/PWOE/09	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. Spis zawartości.
2. Oświadczenie.
3. Warunki przyłączeniowe.
4. Uzgodnienia:
 - Decyzja Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
 - Odpis protokołu z narady koordynacyjnej w Lublinie
5. Wykaz właścicieli.
6. Uzgodnienie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Lublinie
7. Opis techniczny.
8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia – Informacja.
9. Obliczenia.
10. Dyspozycja z tabelą montażową linii kablowych nn.
11. Zestawienie materiałów.
12. Rysunki:
 - Rys. nr E-01 - Schemat przyłącza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biłotomatu przy al. Kraśnickiej (Szpital Wojewódzki 02) w Lublinie – działka nr 18/4, 60/8
 - Rys. nr E-02 - Projekt przyłącza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biłotomatu przy al. Kraśnickiej (Szpital Wojewódzki 02) w Lublinie – działka nr 18/4, 60/8; skala 1 : 500
13. Uprawnienia.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994r "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz.1409, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że opracowany *Projekt Budowlano-Wykonawczy przyłącza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania białotatu przy al. Kraśnickiej (Szpital Wojewódzki 02) w Lublinie, działka nr 18/4, 60/8* został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branży elektrycznej:

mgr inż. Artur Golonka

- upr. Nr LUB/0014/PWOE/09



Sprawdzający branży elektrycznej:

mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk

- upr. Nr LUB/0217/PWOE/06



Lublin, 29-06-2017 r.

17-C1/S/00859

*Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-C1/UP/00859 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej***GMINA LUBLIN****Pl. Króla Władysława Łokietka 1****20-109 LUBLIN**

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Al. Kraśnicka 25 20-718 Lublin

Warunki przyłączenia nr 17-C1/WP/00859 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: biletomat (na przystanku autobusowym, Szpital
Wojewódzki OZ) Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowość Lublin, Al. Kraśnicka, nr dz. 18/4, 60/8

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 21-06-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe ZK-3j linii nN Al. Kraśnicka / Konstantynów ; stacja transformatorowa K-128.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zacziski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: **2,00 kW** – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: **wybudować złącze kablowo-pomiarowe ZK-3L2+5L00+4P z usytuowaniem w miejscu istniejącego złącza kablowego ZK-3j (istniejące złącze należy zdemontować), zasilanie projektowanego złącza wykonać z wykorzystaniem istniejących linii kablowych nN ; od projektowanego złącza utrzymać zasilanie istniejących odbiorców ; szczegóły techniczne należy uzgodnić na etapie projektowania w RE Lublin-Miasto**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem: zgodnie z pkt.4
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. Od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować zalicznikową linię zasilającą spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **złącze kablowo-pomiarowe nN ZK+P.**
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

- 8.1. zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Układ pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
- 8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (RIESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytłuszczonych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
- 8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadać klasę dokładności nie gorszą niż A lub 2 dla energii czynnej,
- 8.4. wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
 - 9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego **10 A**,
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TT
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \phi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
 - warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - w przypadku kolizji zgłoszonego obiektu z istniejącą siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A. kolidujące urządzenia należy przebudować po trasie bezkolizyjnej; w celu określenia „Umowy o przełożenie sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. należy wystąpić do RE Lublin-Miasto odrębnym pismem,
 - na powyższe opracować dokumentację projektową w oparciu o obowiązujące przepisy budowy urządzeń energetycznych i rozwiązania typowe,
 - zastosować zamki z wkładką typu „MASTER-KEY”; urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty; zastosować złącze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane
15. Uwagi dodatkowe: szczegóły techniczne uzgodnić w Zakładzie Energetycznym przed przystąpieniem do prac projektowych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:
MAŁEK MAREK tel. 81 445 1127

zawierają
Wydziału
Przylącz i Rozwoju
Stawomir S. upiński

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4310.696.2017

Lublin, dnia 31.08.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw należących do kompetencji zarządcy dróg na terenie miasta Lublina i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Al. Kraśnicka 25

20-718 Lublin

zezwalam na lokalizację

przyłącza energetycznego nn 0,4 kV

w pasie drogowym al. Kraśnickiej – drogi wojewódzkiej

tj. na działce nr ewid. 18/4 (obr. 15, ark. 2)

zgodnie z zaznaczoną trasą na załączniku graficznym,
będącym integralną częścią niniejszej decyzji

z warunkami:

- na podstawie art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U.z 2015 poz. 520 z późn. zm.) projektowane sieci uzbrojenia terenu należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w referacie ds. koordynacji dokumentacji projektowej Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin,
- sposób odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zostanie podany w pozwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym.

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagał będzie przełożenia w/w przyłącza koszt jego przełożenia będzie ponosił właściciel urządzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.). Właściciel urządzenia na wezwanie Zarządcy drogi opracuje projekt przełożenia przyłącza oraz wykona prace budowlane w ustalonym terminie nie później niż w trakcie realizacji budowy, przebudowy lub remontu drogi.
2. Zezwolenie na lokalizację przyłącza wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn.zm.) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania przed rozpoczęciem prac budowlanych pozwolenia na budowę bądź potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

3. Zezwolenie na lokalizację przyłącza wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które Inwestor albo Wykonawca powinien wystąpić do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z późn.zm.). W decyzji tej za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami naliczone będą stosowne opłaty.

Niniejsza decyzja stanowi jednocześnie zgodę na dysponowanie gruntem pasa drogowego al. Kraśnickiej (działka nr ewid. 18/4 – obr. 15, ark. 2) na cele budowlane związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację w/w przyłącza energetycznego nn 0,4 kV.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Z up. Prezydenta Miasta Lublin
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
ds. Przygotowania Inwestycji
mgr inż. Mirosław Luciak

Załącznik nr 1 – mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją przyłącza

Otrzymują:

1. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 25
za pośrednictwem pełnomocnika
WOLTEKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33
2. a/a

al. Kraśnicka – K-049

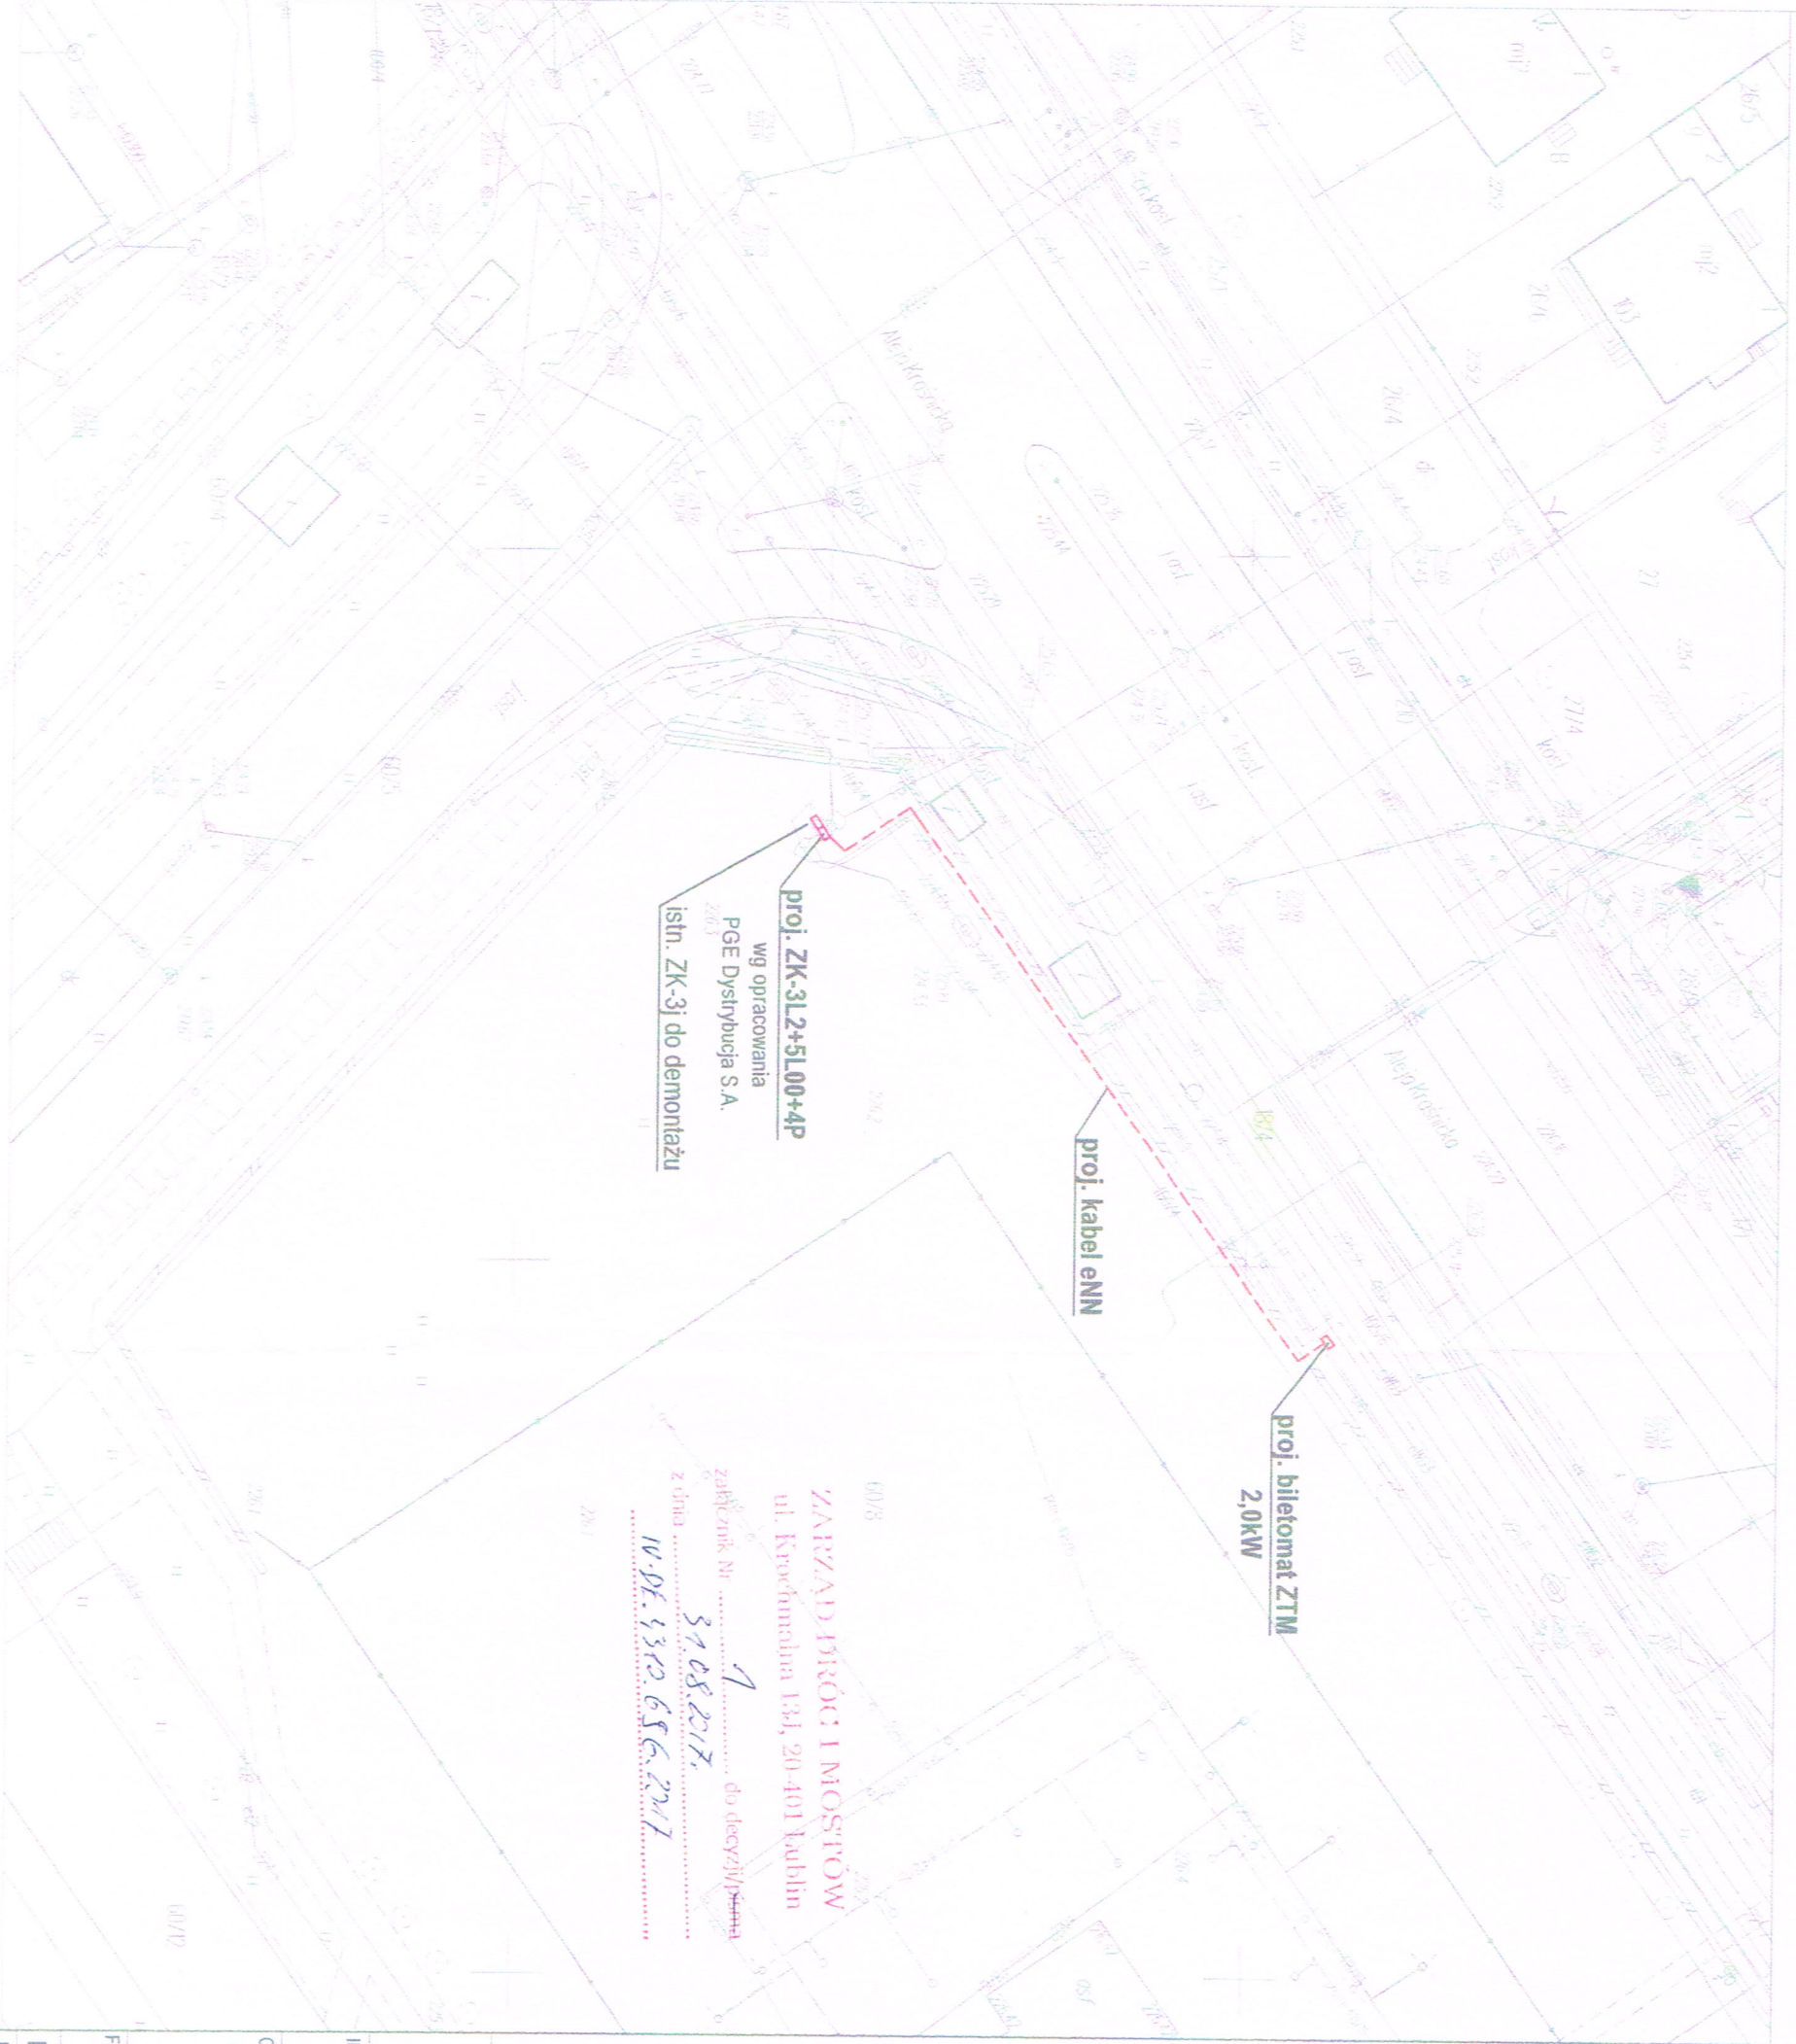

Ilkaid sieci: TN

OZNACZENIA		- projektowane przyłącze energetyczne n.n. 0,4 kV
		- projektowany biletomat ZTM
		- projektowane złącze kablowe wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.
		- projektowana rura osłonna DYK 50
WOLTEKO		
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa		
20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33, tel./fax 81 743-92-79		
INWESTOR:		Gmina Lublin, Plac Koła Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
		Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin
OBIEKT:		
Budowa przyłącza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy al. Kraśnickiej		
w ramach projektu pn. "Włóknosylna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części ŁOF		
wraz z budową systemu bilu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej"		
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA		ELEKTRYCZNA
Inwestor:	mgr inż. Artur Golonka	LUB0014/POOE09
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB0217/PWOC06
CZERWIEC 2017	Projekt przyłącza energetycznego n.n. 0,4 kV	
		do zasilania biletomatu przy al. Kraśnickiej
		(Szpital Wojewódzki 02)
SKALA - 1 : 500		rys. nr
		E-02

Lublin, dn. 15.09.2017 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.853.2017

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm..)

Przedmiot narady:	przyłącze energetyczne NN do zasilania biletomatu
Lokalizacja:	Aleja Krasnicka w Lublinie
Wnioskodawca:	TRACZ ARKADIUSZ ul. Konrada Bielskiego 7/1 20-153 Lublin
Przewodniczący:	Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska
Miejsce narady:	Wydział Geodezji Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr:	13231/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	14.09.2017
Rozp. narady:	15.09.2017
Zakończ. narady:	15.09.2017
Charakterystyka:	Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z uwagami.

U W A G I :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
2. W rejonie istniejących punktów osnowy geodezyjnej wykopy należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branżowych o ich przebiegu za ewentualne uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialność ponosi zarządzający daną siecią.
4. Przed przystąpieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektów budowlanych należy dokonać stosownego zgłoszenia lub uzyskać wymagane prawem pozwolenie na budowę z Urzędu Miasta Lublin.
5. W projekcie budowlanym należy przewidzieć wykonanie zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
6. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	Wydział Architektury i Budownictwa U.M. Lublin	-
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin	-
3	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	-
4	NETTA S.A. w Lublinie	-
5	PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Miasto.	-
6	PSG Sp. z o.o. w Warszawie Oddział	-
7	Zakład Gazowniczy w Lublinie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.	-
8	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Lublinie	-
9	Biuro Miejskiego Architekta Zieleni U.M. Lublin	-
10	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie Sp. z o.o.	-
11	-	-

Przewodniczący narady koordynacyjnej m. Lublin
mgr inż. ~~Przemysław~~ **Przemysław** ~~Winiarski~~ **Winiarski**

mgr inż. ~~Joanna~~ **Joanna** ~~Gajak~~ **Gajak**
Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji

GD-DF:6630. 853 2017
PREZYDENT MIASTA

Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji

Wielki Dziękuję

Zastępca Dyrektora
Wydziału Geodezji

proj. biletomat ZTM
2,0kW

proj. ZK-3L2+5L00+4P
wg opracowania
PGE Dystribucja S.A.
2283
istn. ZK-3j do demontażu

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33, tel/fax 81 743-92-79

OBJEKT:

budowa przyłącza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biostanum przy al. Kraśnickiej
(Szpital Wojewódki 02) w Lublinie - działka nr 18/4, 60/8
w ramach projektu pn. "Nisostomijana sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF
wraz z budową systemu bielu elektrycznego komunikacji aglomeracyjnej"

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

7A

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/P/OOE/09
mgr inż. Tomasz Kuśmierzczuk	LUB/0217/P/WOE/06

Projekt przyłącza energetycznego n.n. 0,4 kV
do zasilania biletomatu przy al. Krasinkiej

1 : 500

E-00

Układ sieci: TN

OZNACZENIA

- projektowane przyłącze energetyczne n.n. 0,4 kV
- projektowany biletomat ZTM
- projektowane płacze kablowe wg opracowania PGE Dystrybucja S.A.

02_Kraśnicka_(Szpital Wojewódzki 02)

	zam. ul. Szwoleżerów 13/30, 20-555 Lublin Puchala Anna zam. ul. Szwoleżerów 13/30, 20-555 Lublin	
39	SAMODIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNALA WYSZYŃSKIEGO REGON: 431018940 siedziba: Aleja Krasnicka 100, 20-718 Lublin	G19
40	Sas Konrad Marek zam. ul. Karpacka 62, 20-668 Lublin	G214
41	Sawiniec-Puźniak Grazyna Anna zam. ul. Szwoleżerów 13/22, 20-555 Lublin	G214
42	Sienko Ewa Bożenna zam. ul. Szwoleżerów 13/25, 20-555 Lublin	G214
43	SKARB PANSTWA	G4,G181
44	Skorupski Rafał zam. ul. Szwoleżerów 6/3, 20-555 Lublin Skorupska Marzanna zam. ul. Szwoleżerów 6/3, 20-555 Lublin	G8
45	Skowroński Marek zam. ul. Szwoleżerów 6/18, 20-555 Lublin Skowrońska Krysłyna Anna zam. ul. Szwoleżerów 6/18, 20-555 Lublin	G8
46	Skwarek Zdzisław zam. ul. Szwoleżerów 13/40, 20-555 Lublin Skwarek Joanna Agnieszka zam. ul. Szwoleżerów 13/40, 20-555 Lublin	G214
47	Struski Roman zam. ul. Szwoleżerów 13/24, 20-555 Lublin Struska Teresa zam. ul. Szwoleżerów 13/24, 20-555 Lublin	G214
48	Szewczyk Roman zam. ul. Szwoleżerów 13/2, 20-555 Lublin Szewczyk Ewa zam. ul. Szwoleżerów 13/2, 20-555 Lublin	G214
49	Trojak Sławomir Tomasz zam. ul. Szwoleżerów 13/32, 20-555 Lublin Trojak Maria Anna zam. ul. Szwoleżerów 13/32, 20-555 Lublin	G214
50	Trojniak-Tajchreber Elżbieta Danuta zam. ul. Altanowa 4/31, 20-819 Lublin	G8
51	Uryga Magdalena Izabela zam. ul. Szwoleżerów 6/8, 20-555 Lublin	G8
52	Werykowska Izabella Irena zam. ul. Szafłowa 23/13, 20-573 Lublin	G214
53	Winkler Robert Ryszard zam. ul. Szwoleżerów 13/34, 20-555 Lublin Winkler Małgorzata Ewa zam. ul. Szwoleżerów 13/34, 20-555 Lublin	G214
54	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE REGON: 431019170 NIP: 7122904545 siedziba: ul. Artura Grotgera 4, 20-029 Lublin	G19
55	Wójtowicz Paweł zam. Mołycz 17, 21-030 Mołycz Wójtowicz Anna Maria zam. Płuszwowice Kol. 64a, 21-008 Płuszwowice Kol.	G8
56	Zaborska Krysłyna Anna zam. ul. Szwoleżerów 13/12, 20-555 Lublin	G214
57	Zarząd Drog i Mostów w Lublinie siedziba: ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin	G4,G20
58	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W LUBLINIE REGON: 430783940 NIP: 9461866466 siedziba: ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin	G8
59	Żydek Krzysztof Tomasz zam. ul. Szwoleżerów 13/26, 20-555 Lublin Żydek Jolanta Iwona zam. ul. Karola Lipińskiego 19/61, 20-849 Lublin koresp. ul. Szwoleżerów 13/26, 20-555 Lublin	G214

Lp.	Nr działki	Arkusz	Jednostka rejestrowa
1	18/4	2	G4
2	24	1	G214
3	26/1	1	G8
4	27	1	G181
5	30/2	1	G20
6	33/3	1	G4
7	33/4	1	G4
8	60/5	2	G20
9	60/8	2	G19

Sporządził(a): **Wioleta Fluder**

podpis

06.07.2017

Z up. PRZEWODNICTWA MIASTA
mgr inż. Wioleta Fluder
Inspektor Wydziału Geodezji

data i podpis osoby reprezentującej organ

W O L T E K O

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

20-058 Lublin, ul. Junoszy 14/33; tel./fax 81 743-92-79
NIP 712-330-28-19

Lublin, dnia 07.08.2017r.

Inwestor:
Gmina Lublin,

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie,

al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin

Biuro projektowe:

WOLTEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa, ul. Junoszy 14/33, 20-058 Lublin

Wyrażam zgodę
Za: Dyrektora ds. Administracji, Technicznych
i Opieki Zdrowotnej Spółki Specjalistycznego
Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Lublinie

mgr inż. Mariusz Piliński

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
Aleja Kraśnicka 100
20-718 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji przyłącza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu przy
al. Kraśnickiej (Szpital Wojewódzki 02) w Lublinie – działka nr 60/8

Działając w imieniu Gminy Lublin – Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie zwracamy się z prośbą o
uzgodnienie lokalizacji przyłącza energetycznego n.n. 0,4kV do zasilania biletomatu w pasie drogowym al. Kraśnickiej
(Szpital Wojewódzki 02) w Lublinie – działka nr 60/8; obręb 15 ark. 2.

W sprawie szczegółowych informacji i wyjaśnień należy kontaktować się z Arkadiuszem Traczem

– tel. 504-168-351, e-mail: entar@onet.eu

Z poważaniem,

WOLTEKO SP. Z O.O.
Prezes Zarządu
Arkadiusz Dąszczewski
Arkadiusz Dąszczewski

Załączniki:

- 1x wniosek
- pełnomocnictwo