






SCHEMAT PROWADZENIA RURY



Rura przewodowa	Rura ochronna
Dz 32 mm PE	Dz 90x 8,2 mm PE
Dz 90 mm PE	Dz 160x 14,6 mm PE
Dz 110 mm PE	Dz 200x 18,2 mm PE

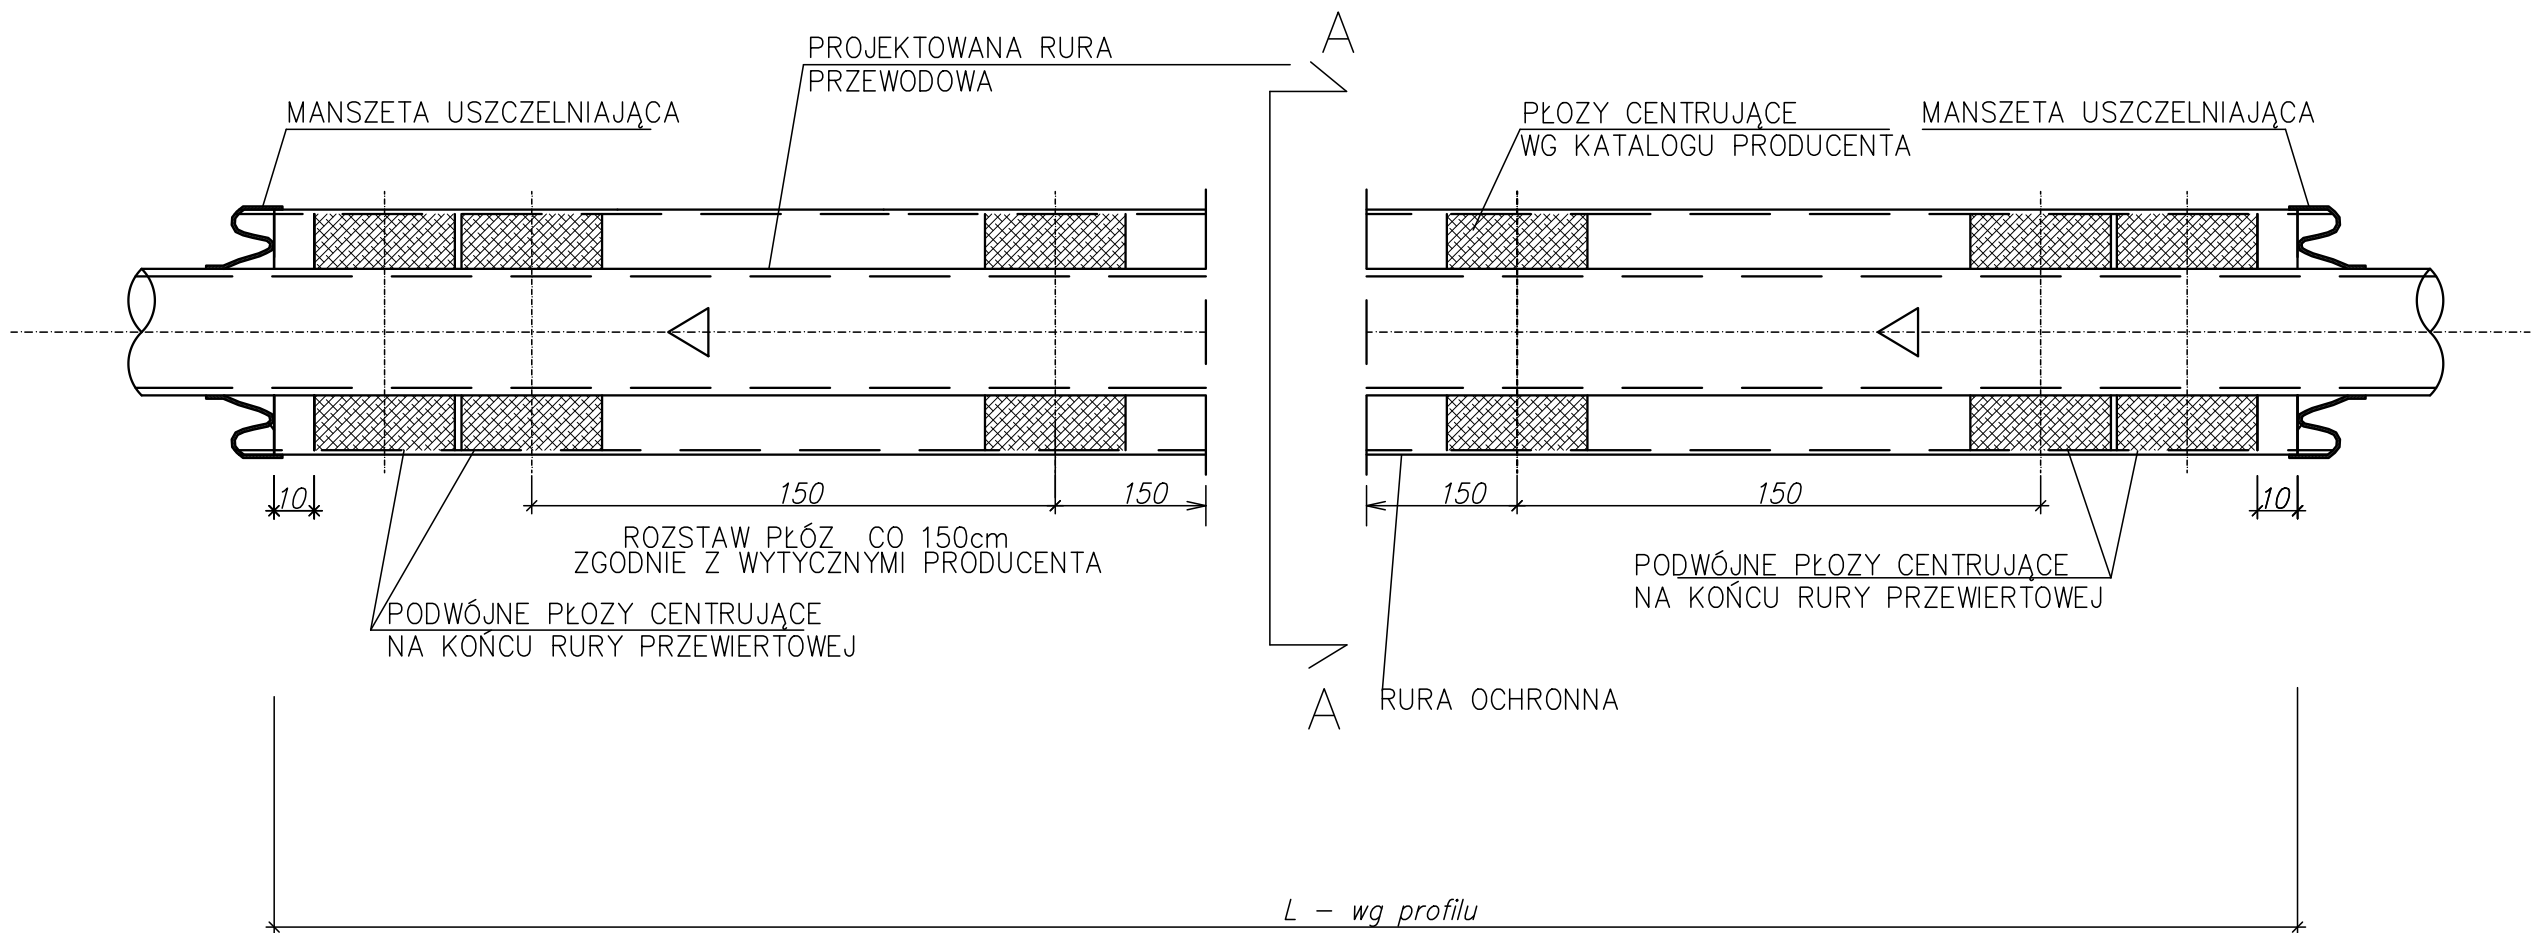

 DTŚ S.A.	DTŚ S.A. 40-877 KATOWICE UL. MIESZKA I Nr 10 TEL. 32/250-27-15, 250-29-04							
	Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole							
INWESTOR:	Województwo Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole							
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice							
ADRES INWESTYCJI:	Zdzieszowice, ulice: Opolska, Kozielska							
TYTUŁ RYS.:	Szczegół rury ochronnej.							
Funkcja:	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr upr. bud.:	Podpis	Data	Faza	Skala	Nr
Projektant:	mgr inż. Renata Osuch	INSTALACYJNA CIEPL.-WENT.- GAZ.-KAN.-WOD.	SLK/2284/P00S/09		10.2021	PW	1:500	WK-06
Sprawdzający:	mgr inż. Tymon Szczepny	INSTALACYJNA CIEPL.-WENT.- GAZ.-KAN.-WOD.	SLK/1967/P00S/07					
Asystent projektanta:	mgr inż. Aleksandra Wróbel	INSTALACYJNA CIEPL.-WENT.- GAZ.-KAN.-WOD.	-	