

CENTRALA


Chłodnica (odzysk)  
Q=36,2kW glikol etylenowy 30%  
1,22 m3/h, 95,94 kPa

Nagrzewnica (odzysk)  
Q=36,2kW glikol etylenowy 30%  
1,22 m3/h, 95,94 kPa

LEGENDA:

- 1.Pompa obiegowa (1,22m3/h;H=111kPa)
- 2.Zawór bezpieczeństwa 1/2" 3,0 bar
- 3.Naczynie wzbiorcze 10bar
- 4.Złącze samoodcinające 3/4"
- 5.Zawór kulowy gwintowany 1 1/4"
- 6.Zawór spustowy
- 7.Zawór trójdrogowy z siłownikiem CV316RGA DN25 kvs. 10
- TM. Termomanometr z króćcem 1/2", średnica

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALA

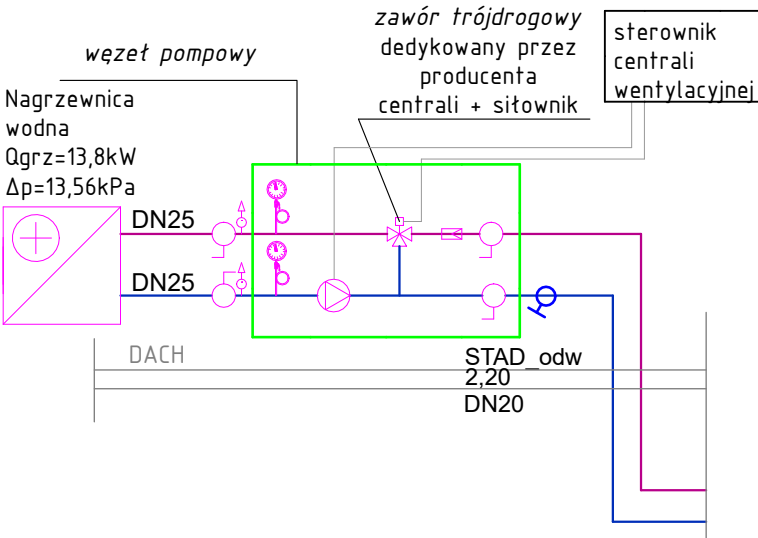

firma: <div>STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319</div>				
projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.			
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.			
projektant: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14			podpis:
asystent:	mgr inż. Mikołaj Bartoszek			podpis:
sprawdzający: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16			podpis:
temat rysunku:	Schemat podłączenia układu glikolowego centrali went.			
branża: instalacje sanitarne	data: luty 2023	stadium: PW	rewizja: -	nr rys.: IS-10