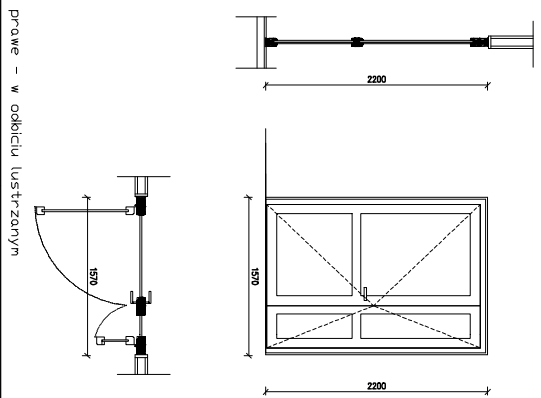


Tab. B.5 - Zestawienie drzwi aluminiowo-szklanych wewnętrznych, ppoż. EI15:

| Oznaczenie  | Aw9   |
|---|---|
| Schemat rysunkowy                                   |  |
| Kierunek otwarcia                                   | L P   |
| Lokalizacja - przyłemie/ lico:                      | 1 1   |
| Lokalizacja - piętro/ lico:                         | - -   |
| Wymiary mln. w świetle oszczędziny szer. x wys. [m] | {0,9+0,3}x2,0   |
| Wymiary otworu w ścianie szer. x wys. [m]           | 1,57x2,20   |
| Szklenie/ wymogi ppoż/ inne                         | EI15/ samozamykacz elektroczep rewersyjny   |

Opis standardu wykonania:

Standard produktu – np. MB90E ALUPROF, EI15  
Opis produktu:  
- drzwi zewnętrzne systemowe, rozwiernie, dwudzielne, okienniane na zawiasach pomieszczeniowych, z przeszkleniem, - skrzydło czynne zapewniające szczelność przelotu m.in. 90 cm, - ramy skrzydeł i okuć drzwi z kształkownikami aluminiowymi z przekładkami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliestrowymi powłokowymi w kolorze RAL 9006,  
- wypełnienie przeszczepiające ramy skrzydeł drzwiowych z szpół bezpiecznych zapobiegających grubości nie większej niż 41 mm, - okucie: w drzwiach wewnętrznych należy stosować kompletnie odizolowane do obrętu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydła oraz do obciążenia eksploatacyjnych,  
- skrzydła drzwiowe zawieszane w oszczędziny na zawiasach dwu- lub trzy skrzydełowych, w rozstawie i liczbie odpowiedniej do wymiarów i masy skrzydeł,  
- jako okucia zamknięcia zamontowane wyposażenie zabezpieczające i rolkowe,  
- skrzydło bierne wyposażone w rygle z zaczepami do blokowania skrzydeł w progu i nadprożu okuć drzwiowych,  
- wodoszczelność w klasie SA (200Pa), izolacyjność termiczna do 1,5 W/m2K), odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1b2.  
Krajowa deklaracja własności użytkowych – aktualna na dzień wydruku.

Dodatkowe wyposażenie:

1. Samozamykacz z oprządkami w progu 90cm na skrzydło bierne.
2. Blokada otwarcia okuć na skrzydło bierne.
3. W okucie drzwiowych okuć okucie pasywno błąd nieprzeznaczane za względu na bezpieczeństwo użytkownika.
4. Wyłączenie drzwi przeznaczonych do montażu kontrolek i elektroczepów.

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

|          |  |
|----------|--|
| INWESTOR | FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI<br>UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW |
|----------|--|

|         |   |                    |
|---------|---|--------------------|
| ZADANIE | Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | STADIUM:<br><br>Pw |
|---------|---|--------------------|

|                                       |   |           |        |                            |
|---------------------------------------|---|-----------|--------|----------------------------|
| ADRES                                 | ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław<br>dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice |           |        | SKALA:<br><br>-/-          |
| OPRACOWANIE                           | DATA  | NR UPR.   | PODPIS | FUNKCJA                    |
| mgr inż. arch. Marcin Rozanowski      | 01.04.2020r.  | 273/96/UW |        | pr. br. architektonicznej  |
| mgr inż. arch. Anna Gólczy-Rozanowska | 01.04.2020r.  | 3/00/D/UW |        | gpr. br. architektonicznej |
| TYTUŁ RYSUNKU                         | Zestawienie stolarki drzwiowej wewn. alu ppoż. - bud. B                             |           |        | NR RYS.:<br>D.12           |