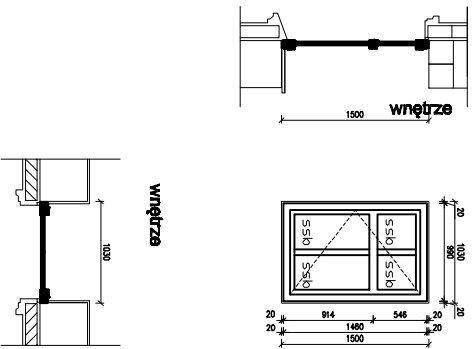
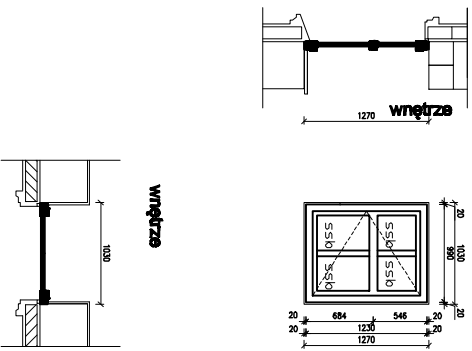
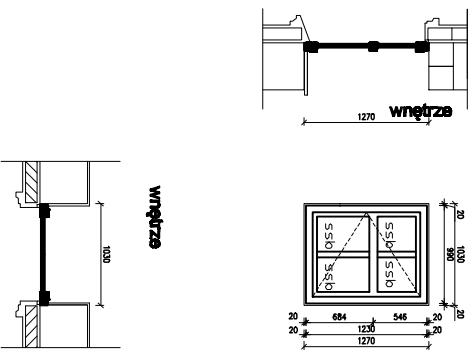


Tab. B.8 - Zestawienie witrn i okien aluminiowo-szklanych zewnetrznych, cz.2:

Oznaczenie	Ac4	Ac5	Ac6
Schemat rysunkowy			
Sposob otwarcia	skrzydlo rozwierne	skrzydlo rozwierne	skrzydlo rozwierne
Lokalizacja	Przyziemie	-	Przyziemie
	Piętro	4	Piętro
	Poddasze	-	Poddasze
Wymiary zewnetrzne szar. x wys. [m]	0,99 x 1,46	0,99 x 1,23	0,99 x 1,23
Wymiary otworu w ścianie szar. x wys. [m]	1,03 x 1,50	1,03 x 1,27	1,03 x 1,27
Wymagana odporność ogniowa	E i 60	E i 60	NRO
Współczynnik U dla okna referencyjnego [W/m²K]	1,1	1,1	0,9
Wyposażenie dodatkowe	samozamkacz	samozamkacz	-

1. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia oraz montażem należy sprawdzić wymiary na budowie.

<p>Opis standardu wykonania:</p> <p>Standard produktu – np. MB68Si+ ALUPROF, E60 lub NRO</p> <p>Opis produktu:</p> <ul style="list-style-type: none">- okna zewnętrzne systemu systemowe, rozwierane, dwuczelnne, otwierane na zewnatrz pomieszczeń, z przeszedleniami,- ramy skrzydeł i ościeżnic z kształowników aluminiowych z przeszedleniami termicznymi, z powłokami anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi w kolorze RAL 9006,- wypełnienie przazwyczaj ram skrzydeł drzwikowych z szpła bezpiecznych zespolonych grubości nie większej niż 58,5 mm:- szpła - pakiet trzyzyczny o współczynniku U=0,5 W/m²K, izolacyjność akustyczna dla pakietu szpłowego standardowego na poziomie Rw=32-34dB, zabezpieczenie antywłamaniowe: szkło laminowane odpowiednią ilością folii w klasie P2,- szpła - pakiet trzyzyczny o współczynniku U=0,5 W/m²K, izolacyjność akustyczna dla pakietu szpłowego standardowego na poziomie Rw=32-34dB, zabezpieczenie antywłamaniowe: szkło laminowane odpowiednią ilością folii w klasie P2, dodatkowe zabezpieczenie przeciwbombowe,- pa - nieprzezroczysty panel wypełniający o gr. 77 mm, izolacyjność termiczna 0,7 W/m²K, powłoka aluminiowa kolor RAL 9006,- dwukomponentowa uszczelka oantenna do izolacji termicznej przestrzeni pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą,- listwy do szklenia z dodatkowym uszczelnieniem,- otwieranie profili w wariancie ukrytym,- okucia: należy stosować kompletne okucia dopuszczone do obrotu, dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążań eksploatacyjnych,- skrzydła okienne zawieszane w ościeżnicy na zawiasach dwu- lub trój skrzydełkowych, w rodzaju i liczbie odpowiedniej do wymiarów i masy skrzydeł,- jako okucia zamylkające zamki wypuszczane zapadkowozasuwkowe i rolkowe,- wodoczułość: w klasie 5A (200Pa), izolacyjność termiczna do 1,5 W/m²K), odporność na obciążenie wiatrem w klasie C1/B2.Krępowa deklaracja właściwości użytkowych – aktualna na dzień wbudowania.	<p>Dodatkowe wyposażenie:</p> <p>1. Samozamkacz w oknach rozwieranych,</p> <p>2. Montaż w otworze okiennym.</p>
--	---

INWESTOR	FUNDACJA WROCLAWSKIE HOSPICIUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCLAW			
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną			STADIUM: Pw
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtyswowice			SKALA: 1:—
OPRACOWANIE	DATA	NR UPRL	PODPIS	FUNKCJA
mgr inż. arch. Marcin Rozanowski	01.04.2020r.	273/98/UW		pr. inż. architektonicznej
mgr inż. arch. Anna Gólicz-Rozanowska	01.04.2020r.	3000/DUV		op. inż. architektonicznej
TYTUŁ RYSUNKU	Zestawienie okien zewn. alu - bud. B			NR RYS.: D.19