

REWIZJA NR 1 –2024.04.04

- dodanie zasilania zestawu hydroforowego ppoż
- centrala CKD z przed PWP
- zasilanie dla TT

inwestycja:
**BUDYNEK WYDZIAŁU MECHATRONIKI I
ELEKTROTECHNIKI POLITECHNIKI MORSKIEJ
W SZCZECINIE**
WILLOWA 2
71-656 SZCZECIN
.

inwestor:
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE
WAŁY CHROBREGO 1-2
70-500 SZCZECIN

projektant:
ARCHITEKT PIOTR JAŃSKI
RACŁAWICKA 79/3
53-146 WROCŁAW
piotr.janski.apj@gmail.com
tel.515 319 329

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant:
mgr inż. Jerzy Szymczyk
nr uprawnień Wa-43/92

sprawdzający:
mgr inż. Włodzimierz Kruczek
nr uprawnień MAP/0325/POOE/13

opracował:
mgr inż. Piotr Staniak
516-296-478


SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

NWS
skala

PT/PW
stadium

30.12.2022
data

E-13
numer

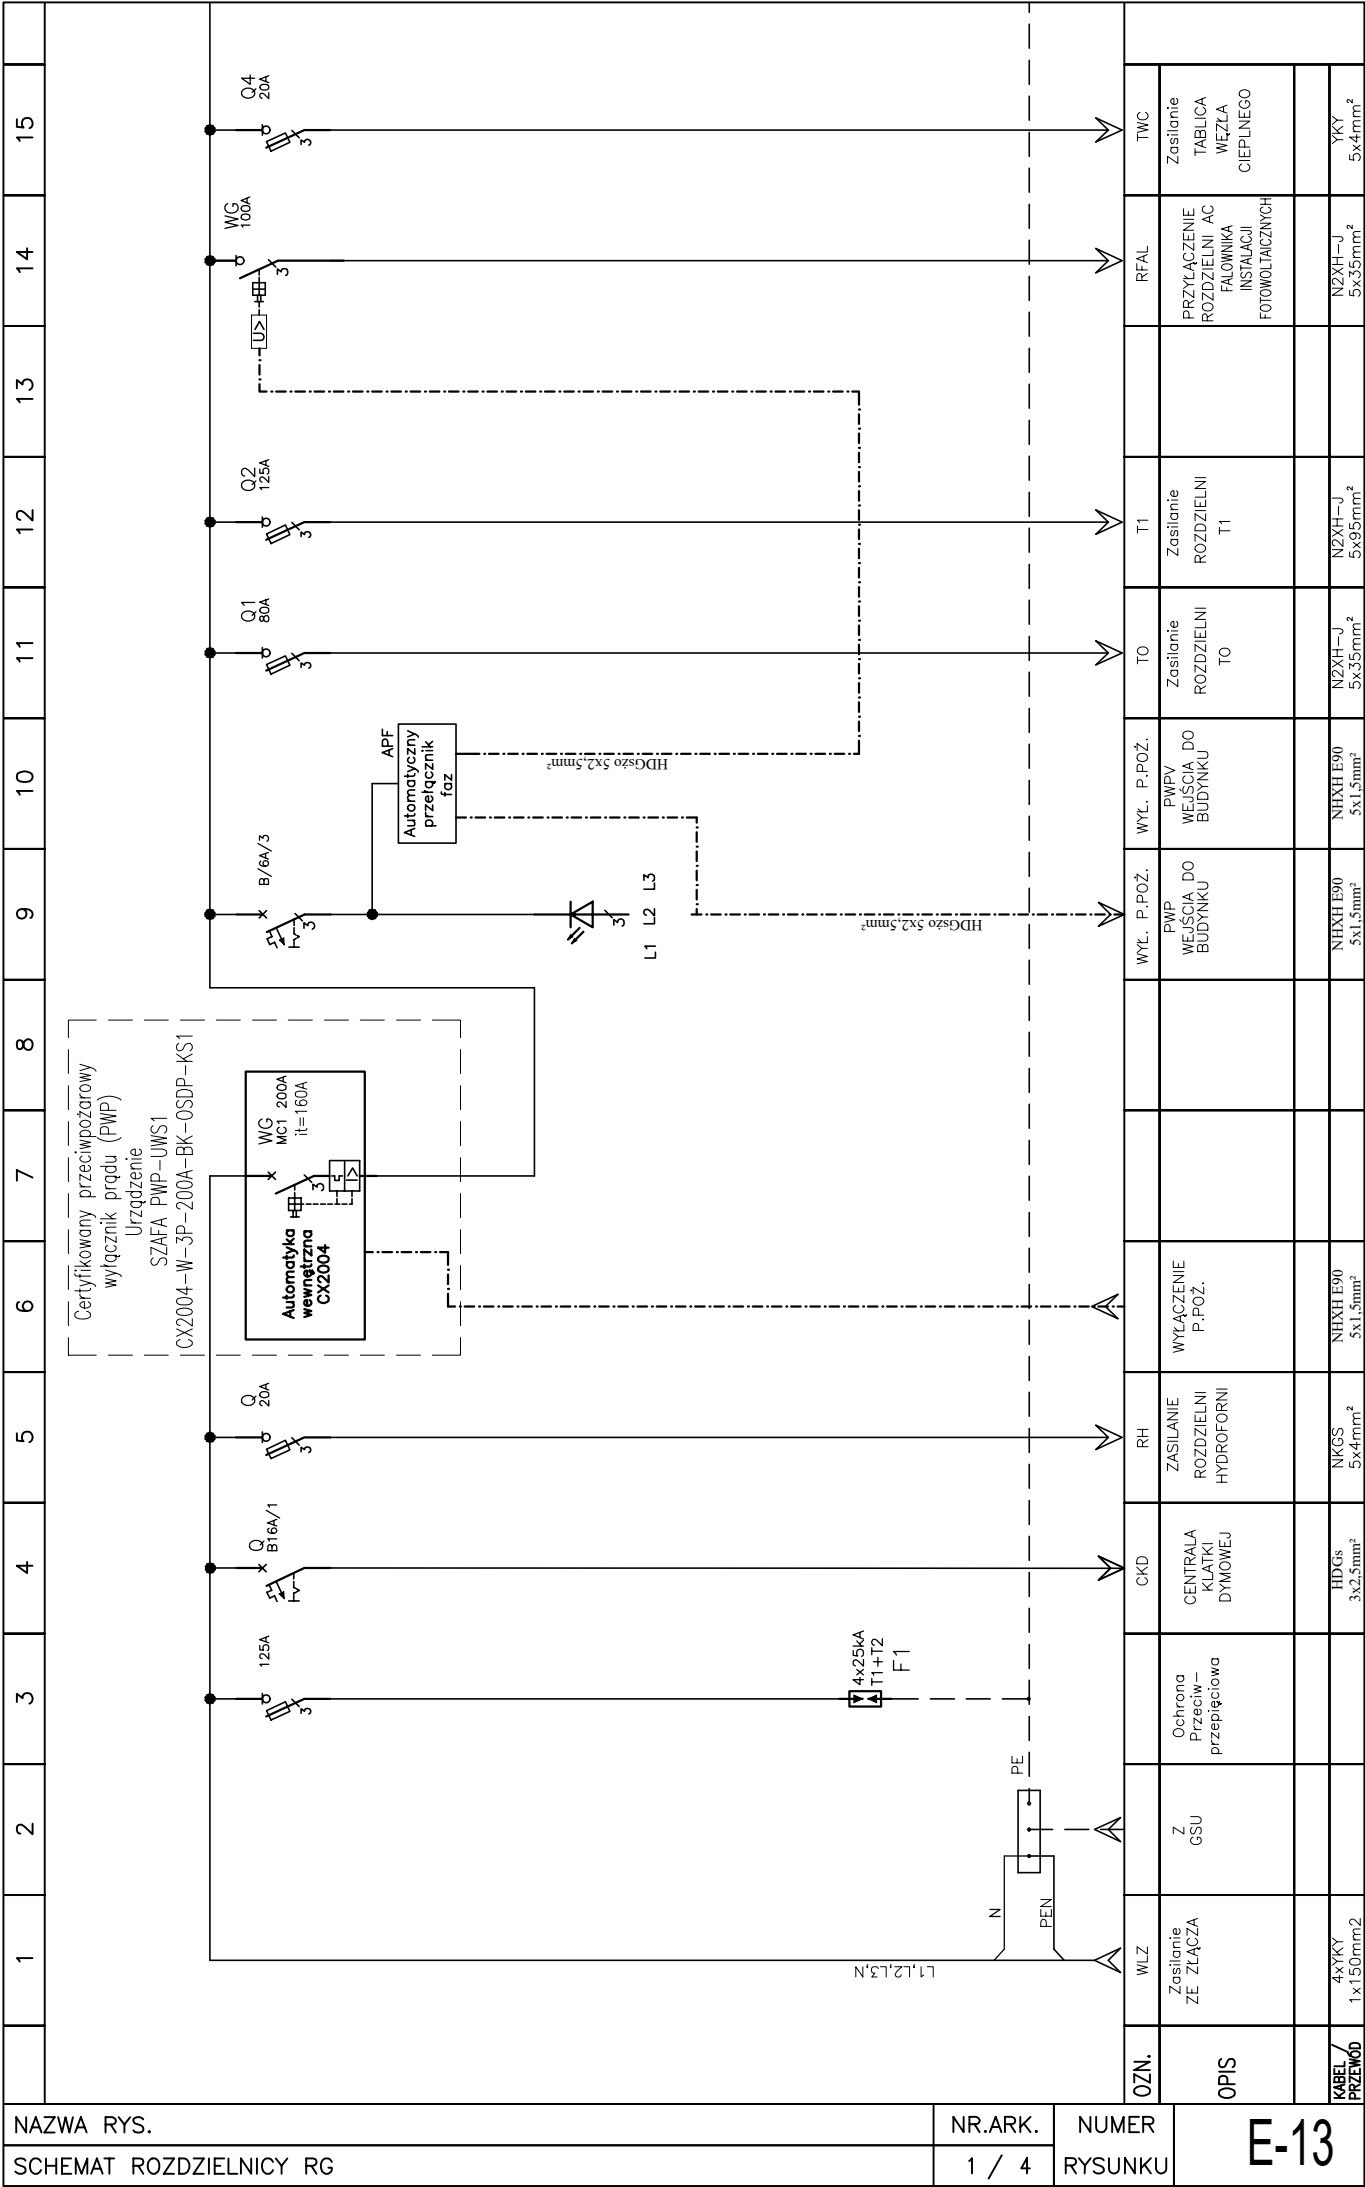

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OZN.	oz1	oz2	oz3	oz4		zCW-NW1	zCW-NW2	zCW-NW3	zWC-1	zWC-2	zWE-KL1	zWT-1	zWT-2	zWT-3	zWT-4
OPIS	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie zewnętrzne	Zegar astronomiczny	ZASILANIE CENTRALI WENTYLACJI NW1	ZASILANIE CENTRALI WENTYLACJI NW2	ZASILANIE CENTRALI WENTYLACJI NW3	ZASILANIE WENTYLATORA	ZASILANIE WENTYLATORA	ZASILANIE WENTYLATORA	ZASILANIE WENTYLATORA	ZASILANIE WENTYLATORA	ZASILANIE WENTYLATORA	ZASILANIE WENTYLATORA
KABEL / PRZEWOD	YKY 3x4mm ²	YKY 3x4mm ²	YKY 3x4mm ²	YKY 3x4mm ²		N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²

NAZWA RYS.

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

NR.ARK.

2 / 4

NUMER



RYŚUNKU

E-13

The diagram illustrates the internal wiring of a distribution board (SZKAF PWP-UWS2) with a main incoming line (Lokalizacja przy głównym wejściu) and a 400VAC bus. The board contains several circuit breakers (Q6-Q11) and fuses (F6.1-F11.1) protecting different circuits. The components are connected to a 400VAC bus and a 200A main switch (MC1 200A). The table below lists the components and their specifications.

OZN.	OPIS	zAF-NW1	zAF-NW2	zKLZ-VRF	zKLW-VRF-P0	zKLW-VRF-P1	zKLZSPLIT	zKLWSPLIT	zWD	g3f-IT	g1f-IT
		ZASILANIE AGREGAT FREONOWY NW1	ZASILANIE AGREGAT FREONOWY NW2	ZASILANIE CENTRALI KLIMATYZACJI JEDNOSTKI ZEWN	ZASILANIE JEDNOSTKI WEWN PARTER	ZASILANIE JEDNOSTKI WEWN PIĘTRO	ZASILANIE CENTRALI KLIMATYZACJI JEDNOSTKI ZEWN	ZASILANIE JEDNOSTKI WEWN POM. RG	ZASILANIE OGRZEWANY WPUST DACHOWYCH	ZASILANIE g3f TELETECHNIKA	ZASILANIE g1f TELETECHNIKA
KABEL PRZEWODN		N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 4x2,5mm ²	N2XH-J 3x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²	N2XH-J 5x2,5mm ²

SCHRACK AS



600x850x225

Certyfikowany przeciwpożarowy
wyłącznik prądu (PWP)
Urządzenie
wykonawczo-sygnalizacyjnego