


KORYTA ELEKTRYCZNE/SZEROKOŚĆ+ KORYTA TELETECHNICZNE/SZEROKOŚĆ  
SPÓD KORYT NA 20 CM OD SUFITU/ MIEJSCACH KOLIZCJI ZEJŚĆ DO SUFITU PODWIESZANEGO  
FeZn 30x4

GSU LSW 

○	○	○
---	---	---

## LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWCZA

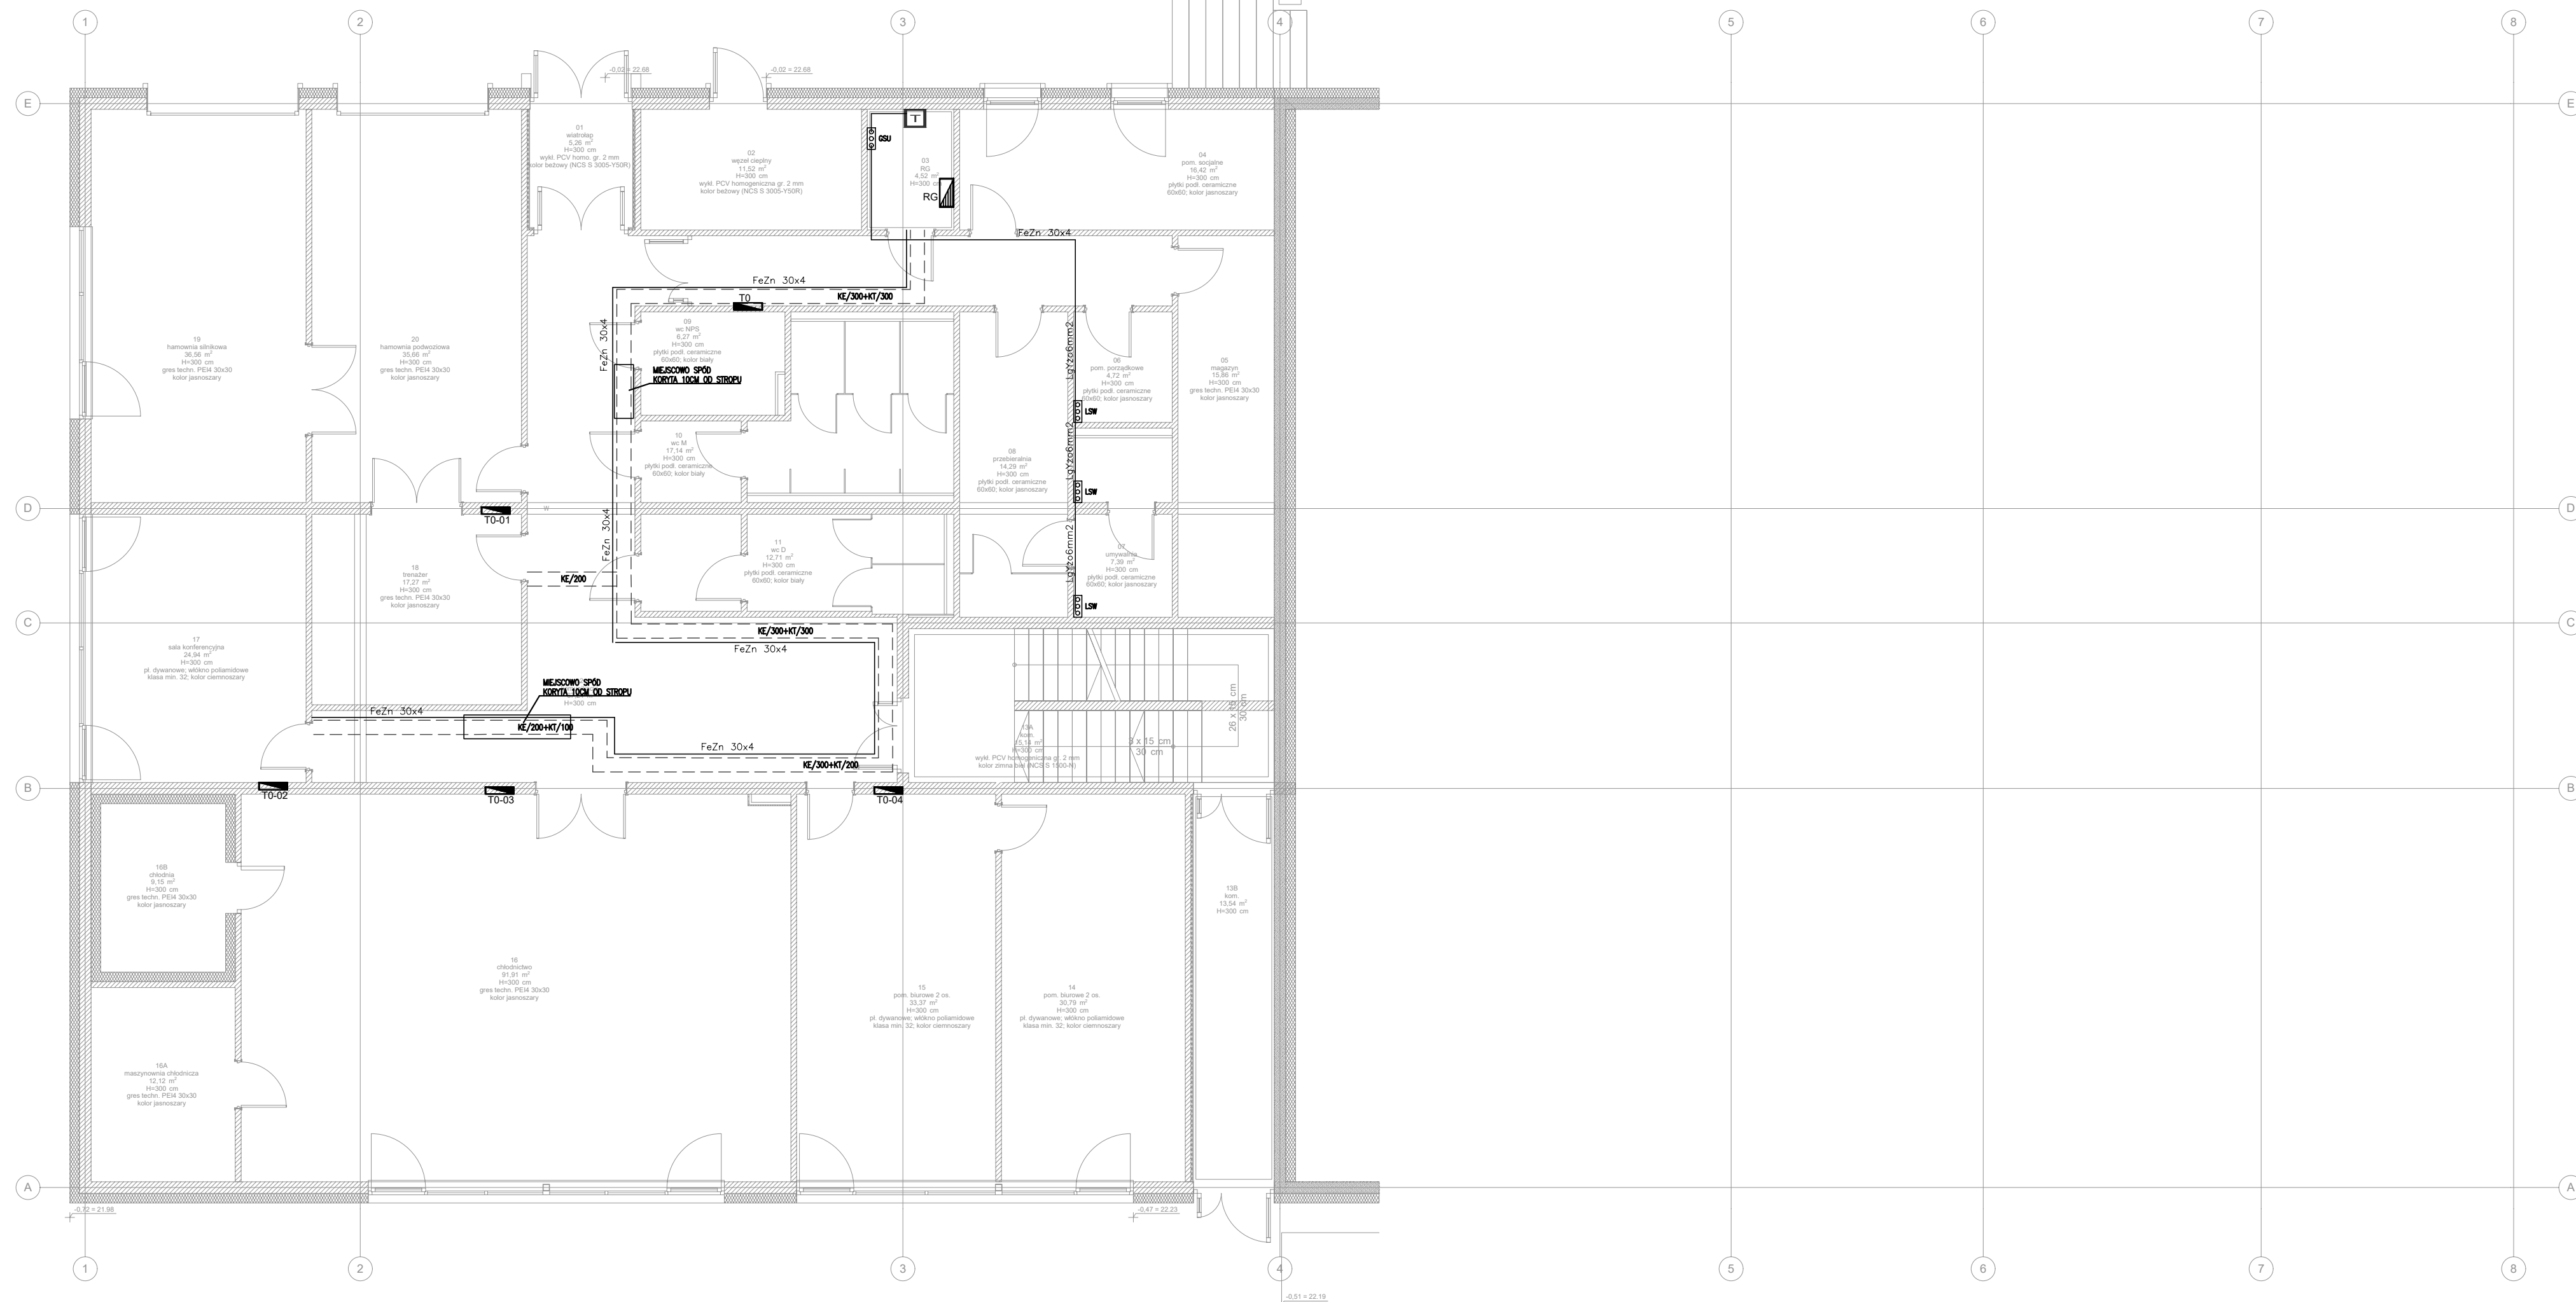

inwestor:  
POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE  
WAŁY CHROBREGO 1-2  
70-500 SZCZECIN

## INSTALACJE ELEKTRYCZNE

opracował:  
**mgr inż. Piotr Staniak**  
516-296-478

## PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. TRASY KORYT ELE I TT PARTERU

**1:100**  
skala

PT/PW  
stadium

30.12.2022  
data

**E-05-R1**  
numer