


Istniejąca tablica bezpiecznikowa TB - parter

rozbudowa  
istniejącej tablicy  
bezpiecznikowej TB

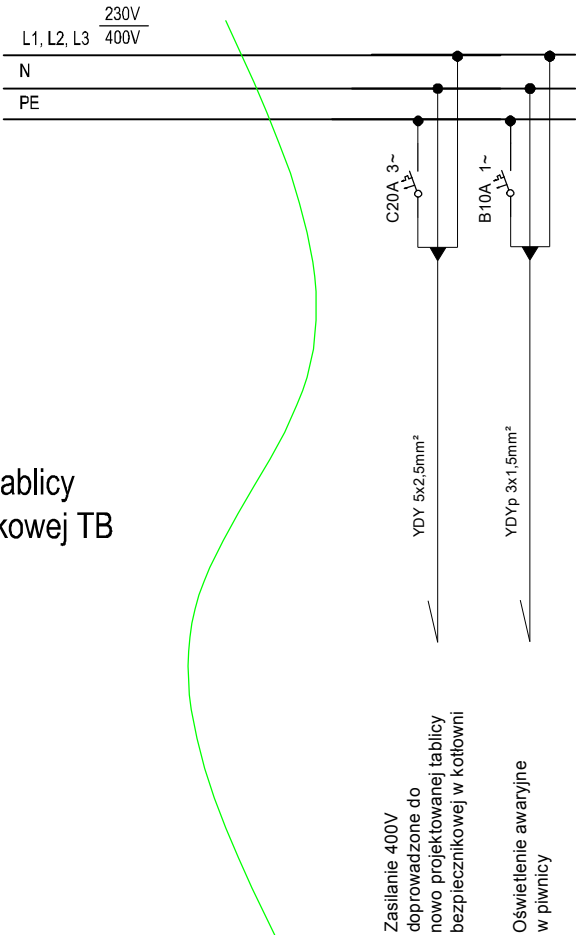

INWESTYCJA WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA O MOCY 110kW NA DWA KOTŁY KONDENSACYJNE O MOCY 2x55kW			PROJEKTANT ELEKTRYCZNY: mgr inż. Dawid Konieczny upr. proj. nr WKP/0485/PWOE/15 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sied. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		
INWESTOR  GMINA GOSTYŃ RYNEK 2, 63-800 GOSTYŃ					
OBIEKT BUDYNEK RATUSZA					
LOKALIZACJA RYNEK 2, DZ. NR 1363 63-800 GOSTYŃ					
PRZEDMIOT RYSUNKU Schemat Istniejącej Tablicy TB					
STADIUM	BRANŻA ELEKTRYCZNA	DATA 07-2023	STRONA 07	SKALA ----	NR RYS. E-2