WZMOCNIENIE USZKODONEGO ŻEBRA – ŻEBRA nr 6, 10 i 15

1:10
wykonać x3

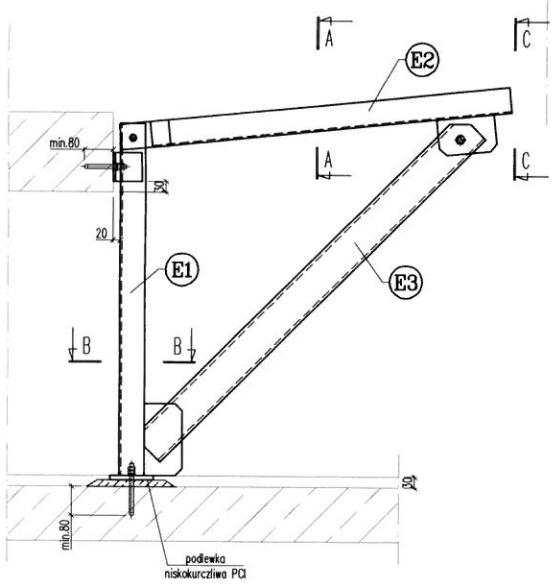

A–A

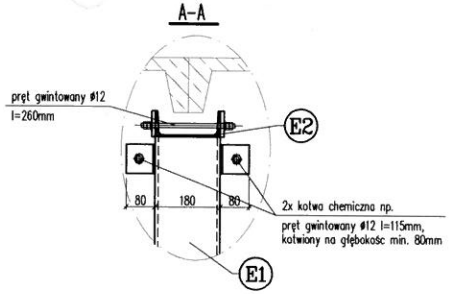

C–C



B–B

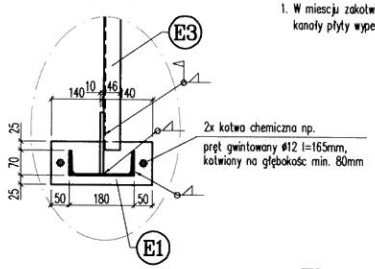

Uwaga:
1. W miescju zakotwienia projektowanego wzmocnienia do stropu, kanały płyty wypełnić zaprawą szybkowiążącą.

Element E1

1:10
wykonać x3

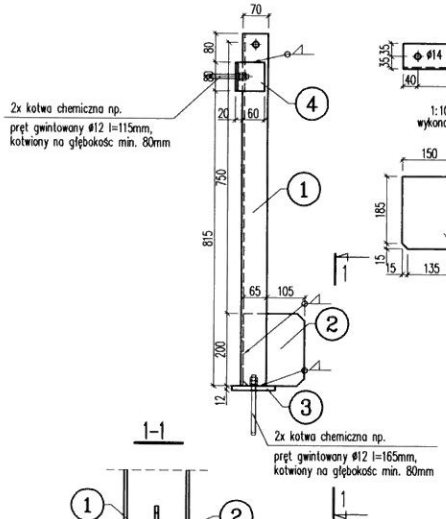

1:10
wykonać x1



1:10
wykonać x1



1:10
wykonać x1



1:10
wykonać x2



1-1



Element E2

1:10
wykonać x3

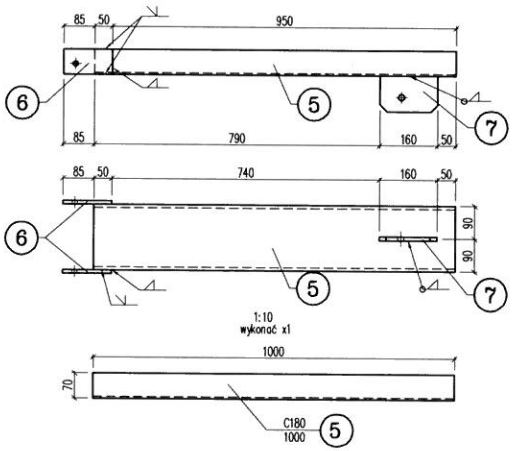

1:10
wykonać x1

1:10
wykonać x2



1:10
wykonać x1



Element E3

1:10
wykonać x3

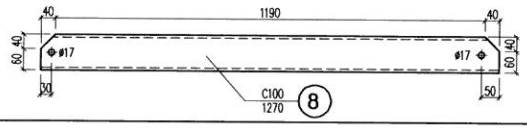

Stal profilowa:
S235JR

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY W [mm],
2. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN-EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN-EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.13.4/3.
3. KONSTRUKCJE STALOWA WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200
4. SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
   SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G
   SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
   G–GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
   – MALOWANIE – (WARSTWA PODKŁADOWA, WARSTWA NAWIERZCHNIOWA – 120μm)

Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
0	25.03.2019 r.	WYDANIE DO REALIZACJI	A.D.	

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Poznańska 14-28, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, działka nr 327/26
TEMAT:	Wykonanie zabezpieczenia płyt panwiowych na poddaszu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu- Zdroju
INWESTOR:	Miejski Zarząd Nieruchomości *44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55*
Tytuł rysunku:	ZABEZPIECZENIE PŁYTY PANWIOWEJ - W NAJNIŻSZYM PUNKCIE
Branża:	KONSTRUKCJA

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00
Sprawdził:			
Opracował:	mgr inż. Aleksandra DĘBSKA		
Opracował:			

Data: 03. 2019 r.
Numer projektu: TB_XX_XX
Format: A2
Skala: 1:10

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 42 10 631

TECHMEKO

Nr rysunku: KW/05