

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:  
„Przygotowanie do rewizji wewnętrznej zbiorników beciśnieniowych na media **żrące**”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału V pkt 1 zapytania ofertowego udostępnia treść pytania, które wpłynęło w postępowaniu wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Proszę o opis w jakim miejscu znajdują się zbiorniki, na podłodze na podwyższeniu, jaki jest do nich dostęp

Odpowiedź nr 1:


Zamawiający informuje, że załącza zdjęcia.

Pytanie nr 2:

Jaki są wymiary wjazdu dostępowego do zbiornika, czy istnieje dokumentacja wymiarowa zbiornika

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że załącza rysunek z dokumentacji, którą posiada Zamawiający.

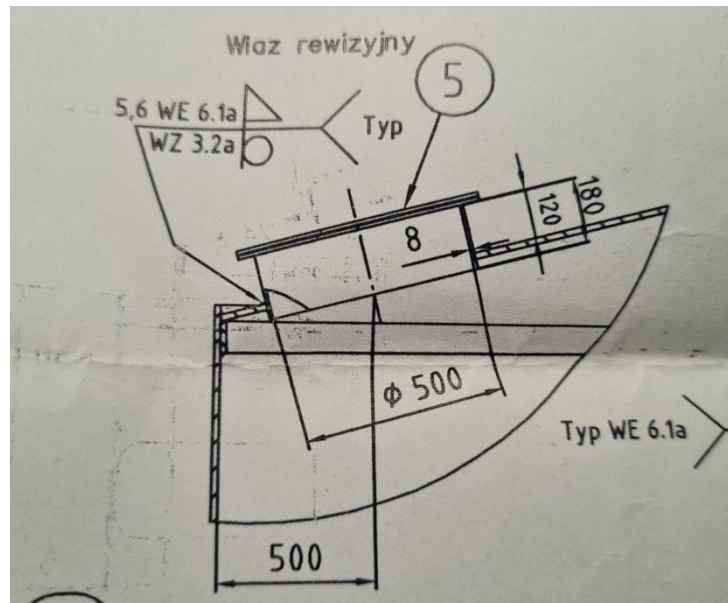

Pytanie nr 3:

Kiedy była ostatnia rewizja wewnętrzna

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że ostatnia rewizja wewnętrzna odbyła się w 2014 roku.



Pytanie nr 4:  
Preferowana technologia czyszczenia zbiorników

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wybór technologii czyszczenia przez Wykonawcę, a wybrana technologia musi być odpowiednia dla materiału, z którego wykonane są zbiorniki (PE-100).