


NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. m2	POSADZKA
219		7,9	plyty kamienne
221	SALA TRENINGOWA- KARATE	213,6	parkiet
222	MAGAZYNEK	9,2	plytki ceramiczne
223	UMYWALNIA	23,0	plytki ceramiczne

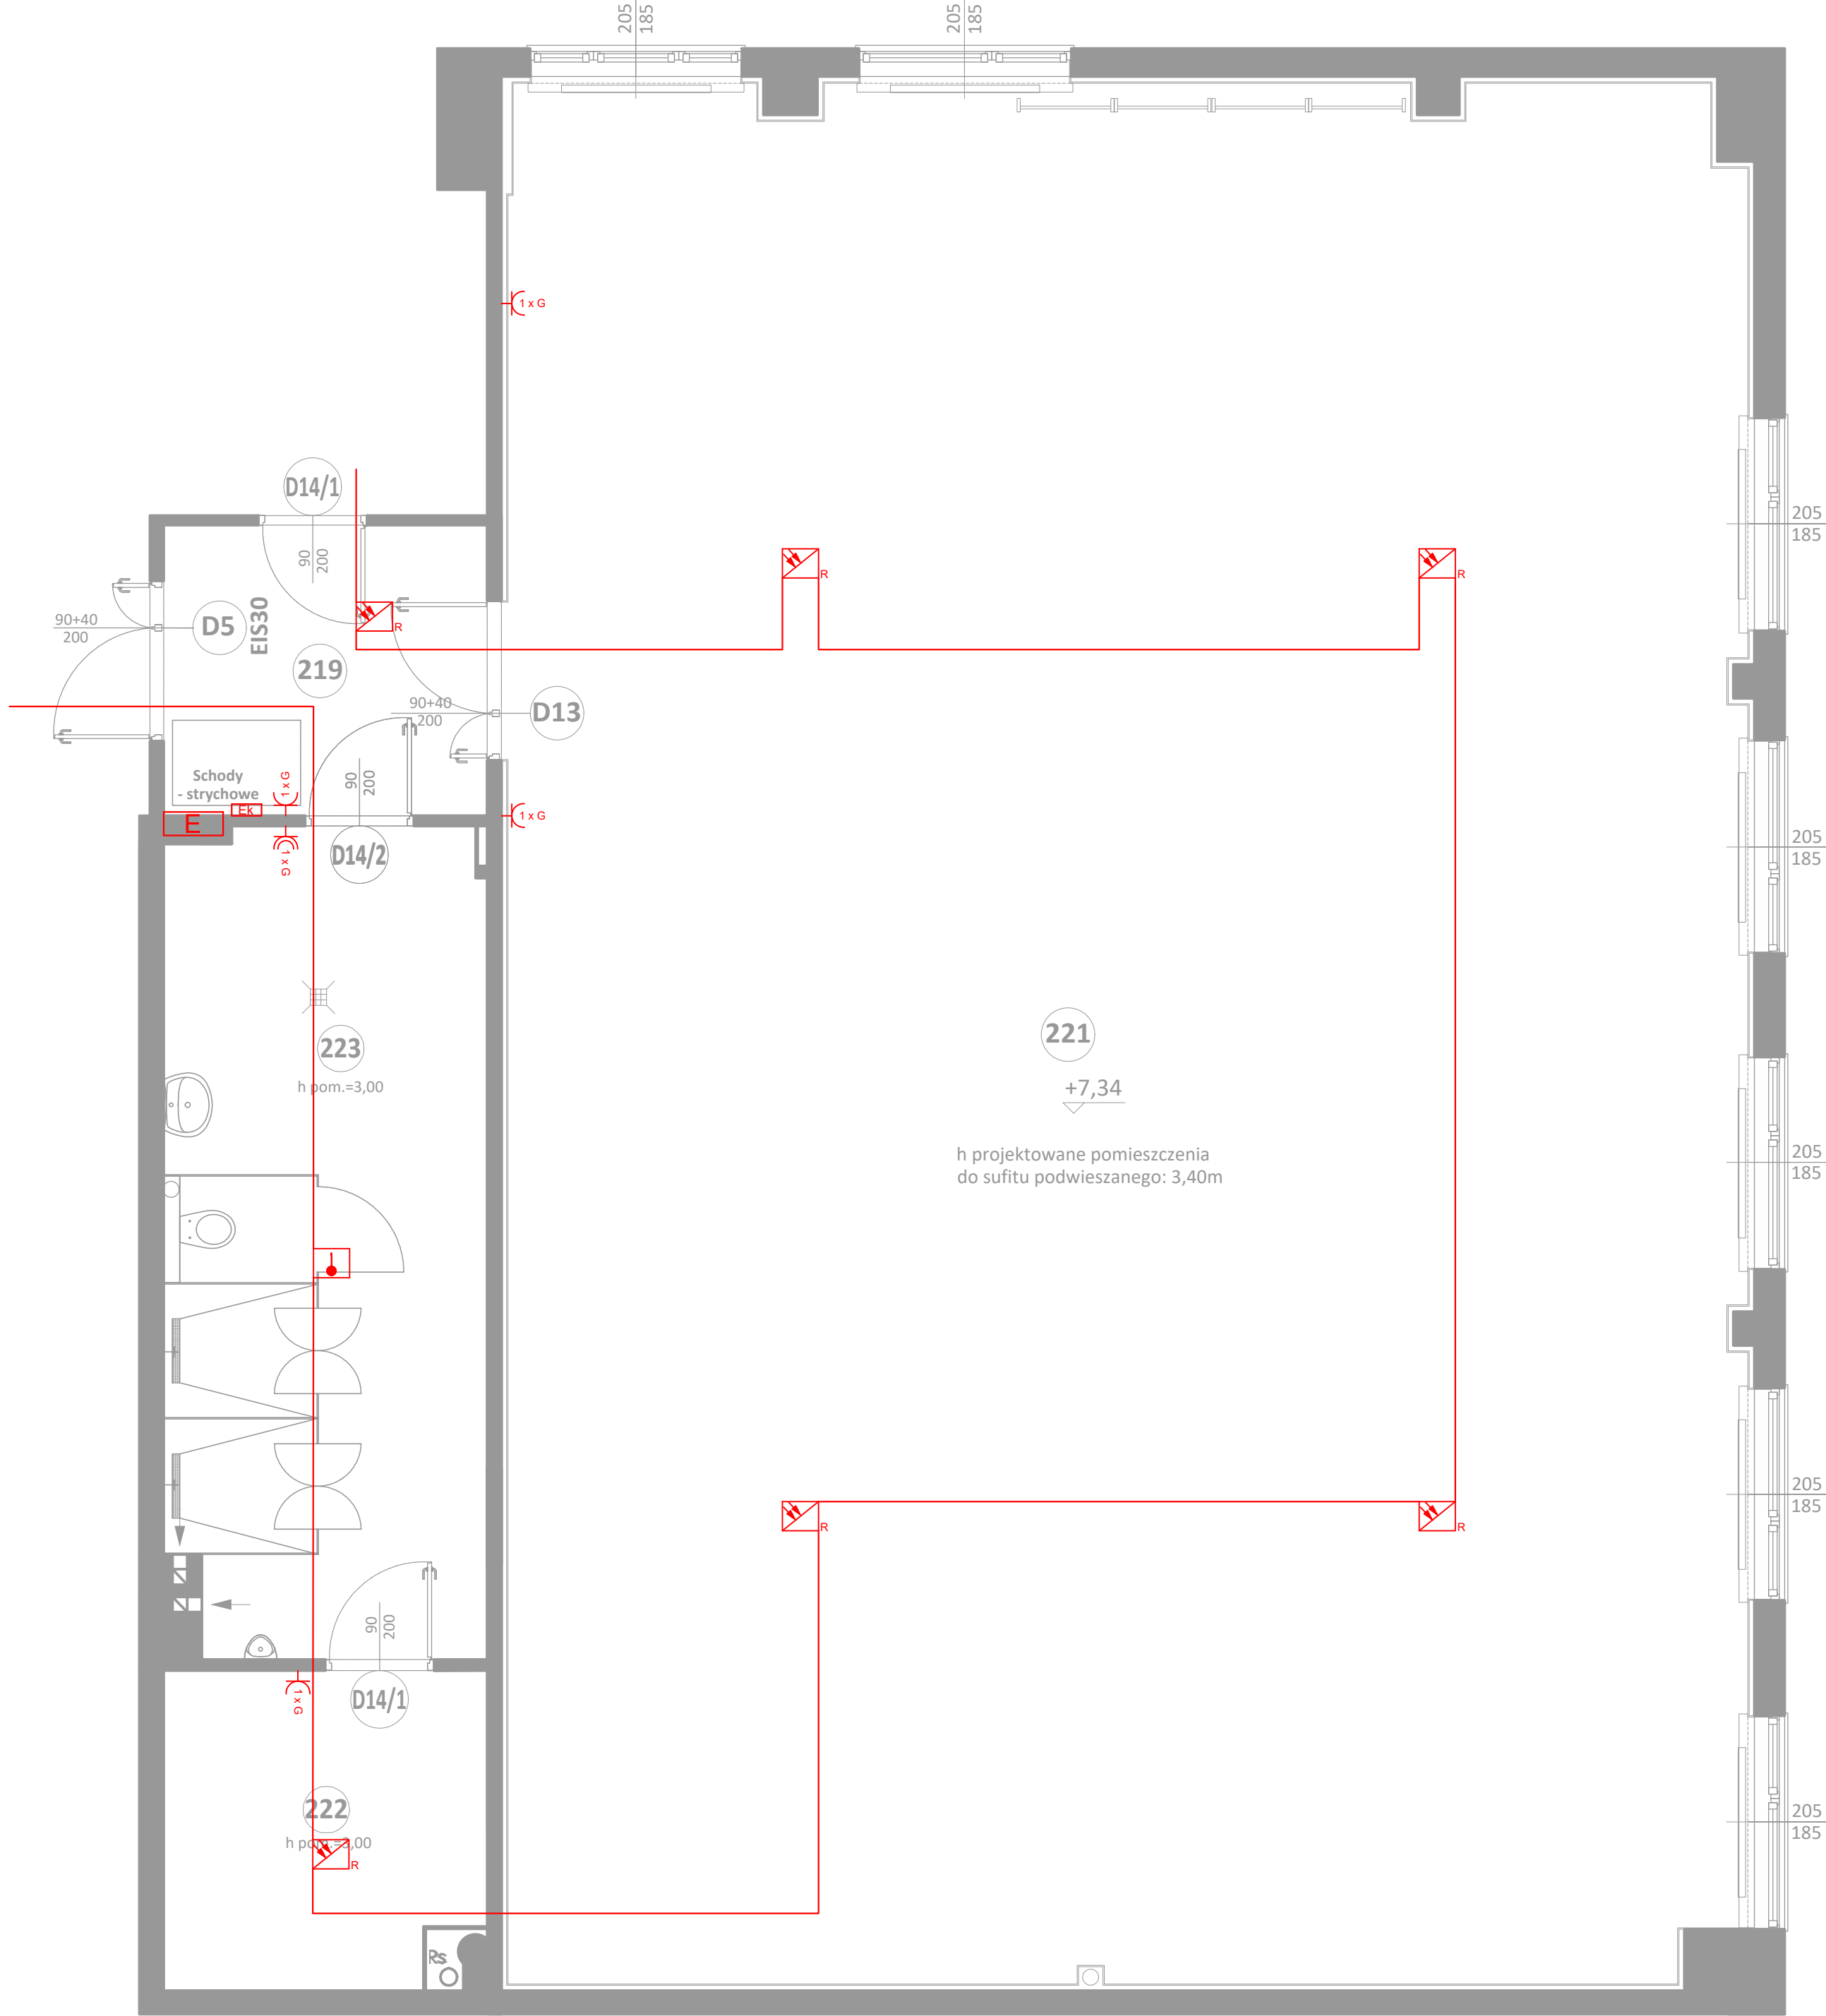

Legenda:

- N gniazdz PT 2p+z 1f 16A IP20
- N gniazdz PT 2p+z 1f IP44 16A IP20
- N - oznacza liczbę gniazdz
- Istniejąca rozdzielnia elektryczna do wymiany
- Istniejąca rozdzielnia elektryczna zasilania klimatyzacji do przebudowy na podtynkową
- Optyczna rozproszeniowa czujka dymu
- Nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła
- Przewód HTKShew 1x2x0,8 PH90

Uwaga:
Projektowane gniazda zasilic z istniejącej rozdzielni elektrycznej E.
Projektowane czujki dymu wpiąć do linii dozorowej systemu SSP projektowanego zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne
Mariusz Markowski
Grabiny 118E
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Domu Sportu w Dębicy.

inwestor: Gmina Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

Lokalizacja: ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica, dz. nr 166/68, 166/2, obr.0001 Dębica

Przedmiot rysunku: Instalacja elektryczna gniazdz oraz instalacja SSP w pomieszczeniach 219, 221, 222, 223.

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PWOE/09

Sprawdził:

Opracował:

Skala:
1:50

Data opracowania:
Marzec 2024r.

Nr rysunku:
E-03