


Instalacja wod-kan - stan istniejący
skala 1:100

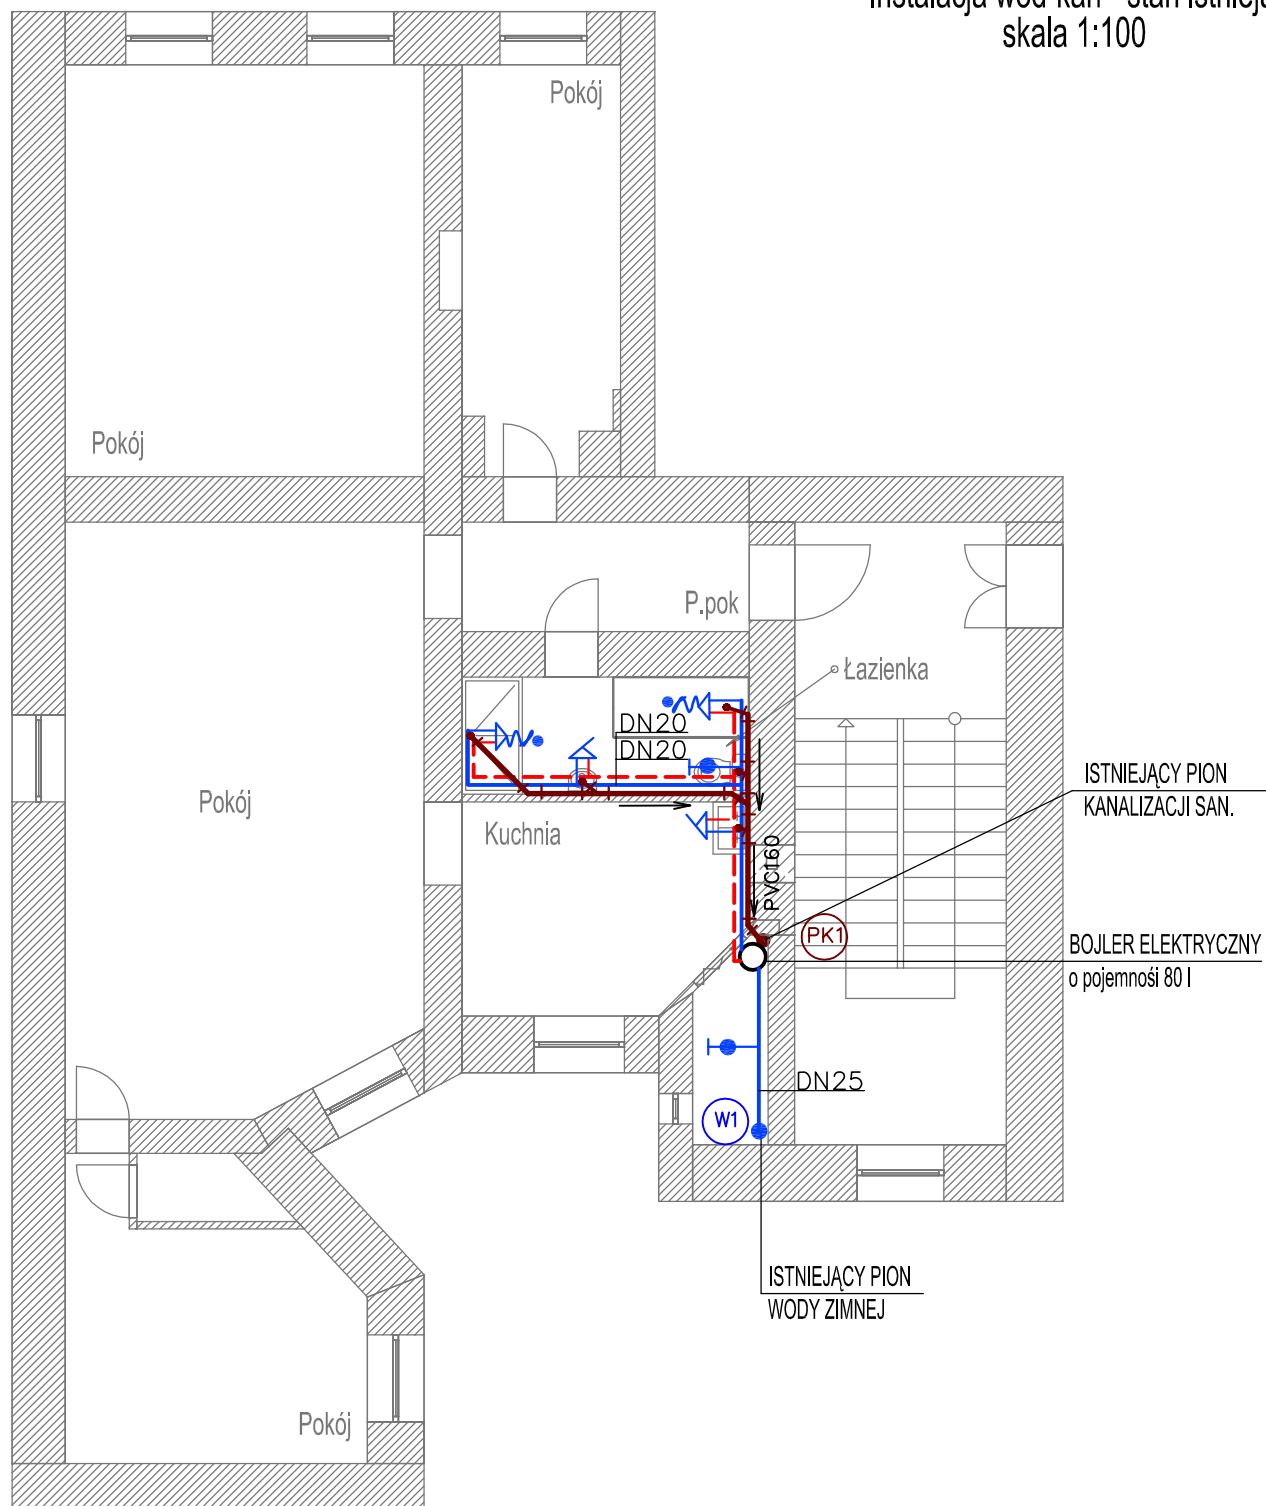

LEGENDA:

DN16—rura PP PN20, 16x2,7mm
DN20—rura PP PN20, 20x3,4mm
DN25—rura PP PN20, 25x4,2mm

PVC50—rura kanalizacyjna PVC DN50
PVC75—rura kanalizacyjna PVC DN75
PVC110—rura kanalizacyjna PVC DN100/DZ110

— woda zimna
- - - woda ciepła
→ kanalizacja

(PK1) ISTN. pion kanalizacyjny

(W1) ISTN. pion wody zimnej

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "ANBUD"
ul. Śląska 132A, 32-080 Zabierzów

Projektował:	mgr inż. Katarzyna Halek upr. bud. 98/2001	Podpis:
Rysował:	mgr inż. Anna Kosalka	Podpis:
Rys. nr: S-1	Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich - Al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź	
Skala: 1:100	Rysunek: Budynek ul. 6-go Sierpnia 33 - Instalacja wod-kan	
Działka nr 180	Jednostka ewidencyjna Polesie obręb P-19	Data: Lipiec 2020