


centralka monitorowania  
opraw awaryjnych

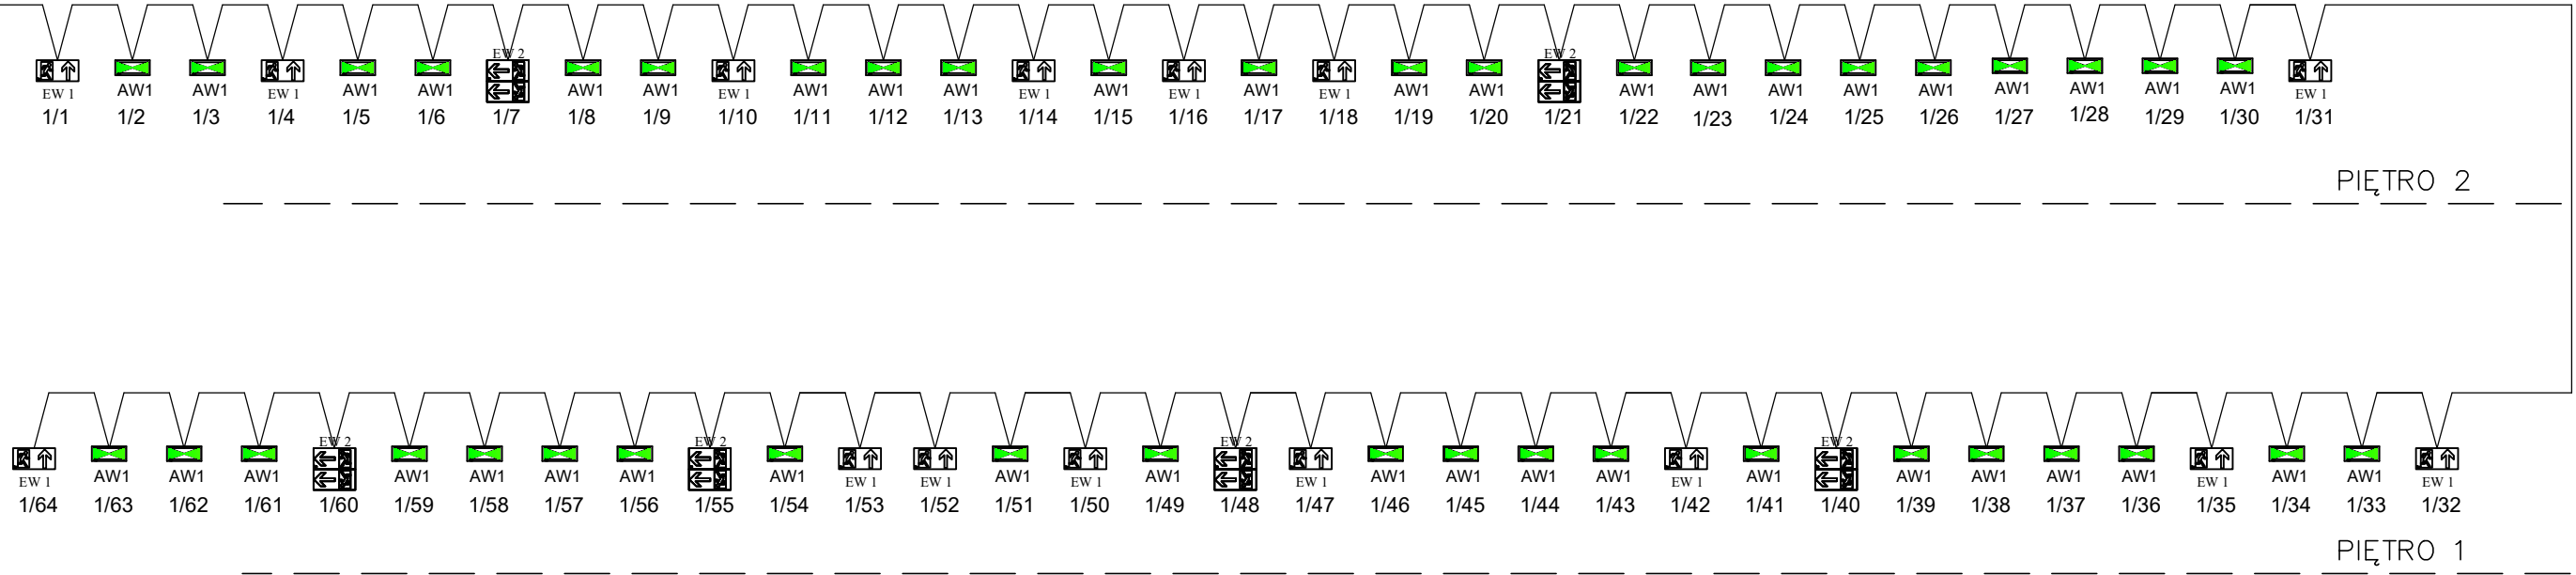

LEGENDA:

- Numer magistrali  
Numer oprawy
- AW1  
1/28
- EW 1  
1/28
- EW 2  
1/28
- Oprawa awaryjna LED, IP40, IK07, maks. 3,2W, 400lm, symetryczna do montażu ściennego, sufitowego lub do wbudowania w strop podwieszony; z funkcją centraltest
- Oprawa ewakuacyjna LED, jednostronna z pikt., IP65, 100lm, 20m, z funkcją centraltest
- Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna z pikt., IP65, 100lm, 20m, z funkcją centraltest
- magistrala sygnałowa N2XH-J 2x1,5 mm2

**KKAD** Sp. z o.o.  
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW tel. 695 627 902  
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608  
e-mail: biuro@kkad.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAW AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNI NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, Kraków, dz. 50/6, obr. 44

NAZWA INWESTYCJI: PRZYSTOSOWANIE ODDZIAŁU CHOROÓB INFEKCYJNYCH DZIECI I HEPATOLOGII DZIECIEJ ORAZ ODDZIAŁU PEDIATRII I NEUROLOGII DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW SANITARNYCH. PAWILON M-IX

SCHEMAT BLOKOWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 266/2021	
mgr inż. Roland Wijas		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
SWK/0167/PBE/15			
		STADIUM	PW
		DATA	10.2021
		SKALA	---
		NR RYS.	E-14